
Plan 1:50

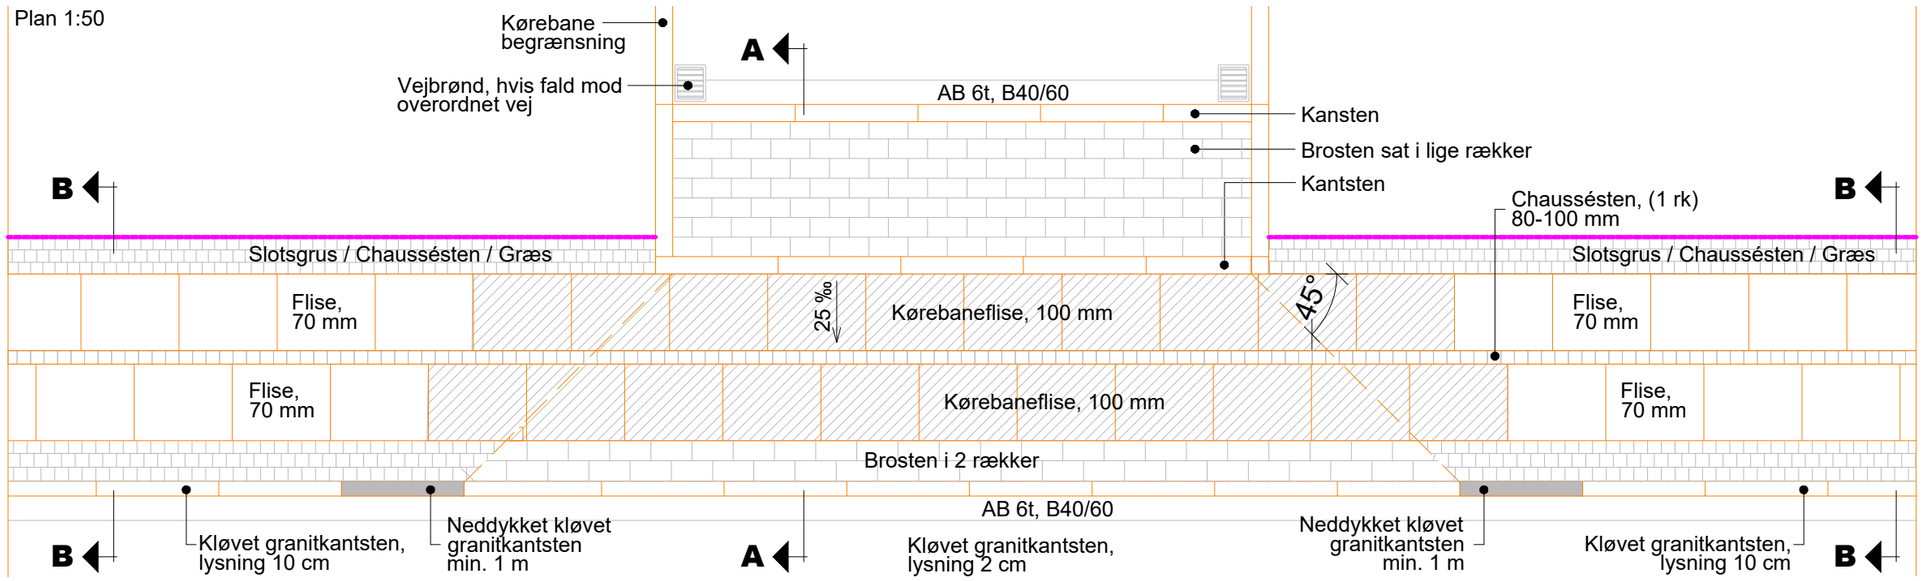


Tegningsnr.:
Bilag 2.1

FORELØBIGT TRYK

Dato: 17 marts 2022


EJ TIL UDFØRELSE

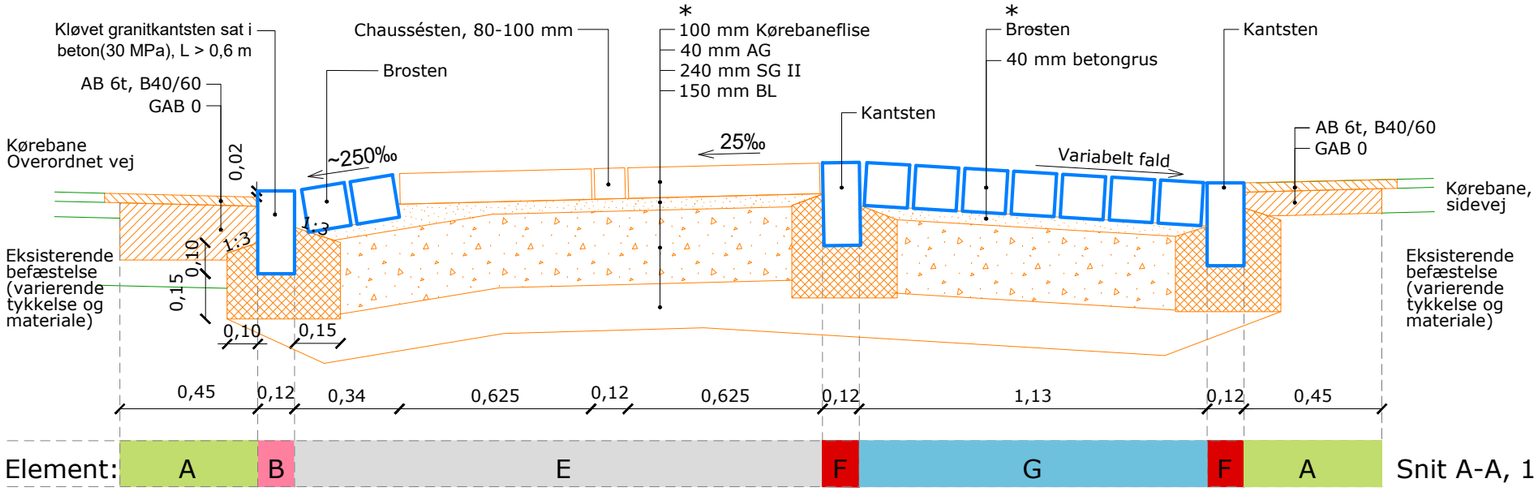

*
I overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

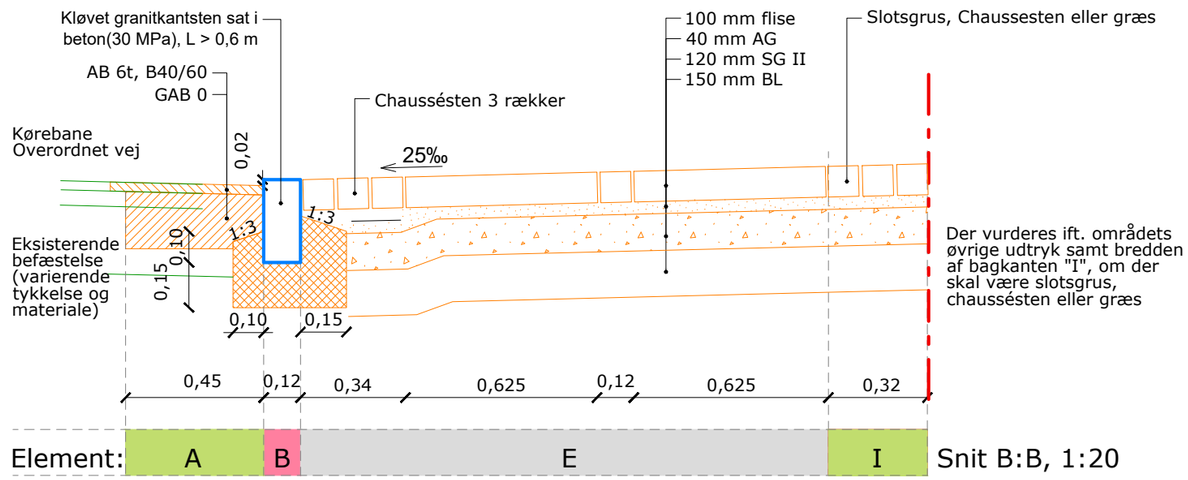

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende


Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø

Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte

Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk

Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Overkørsel til sidevej Overkørsel med 2 rækker fliser Plan & Snit	Målforhold: 1:50/1:20	Tegningsnr.: Bilag 2.1	
	Tegningsformat: 297x420mm		


Tegningsnr.:
Bilag 2.2

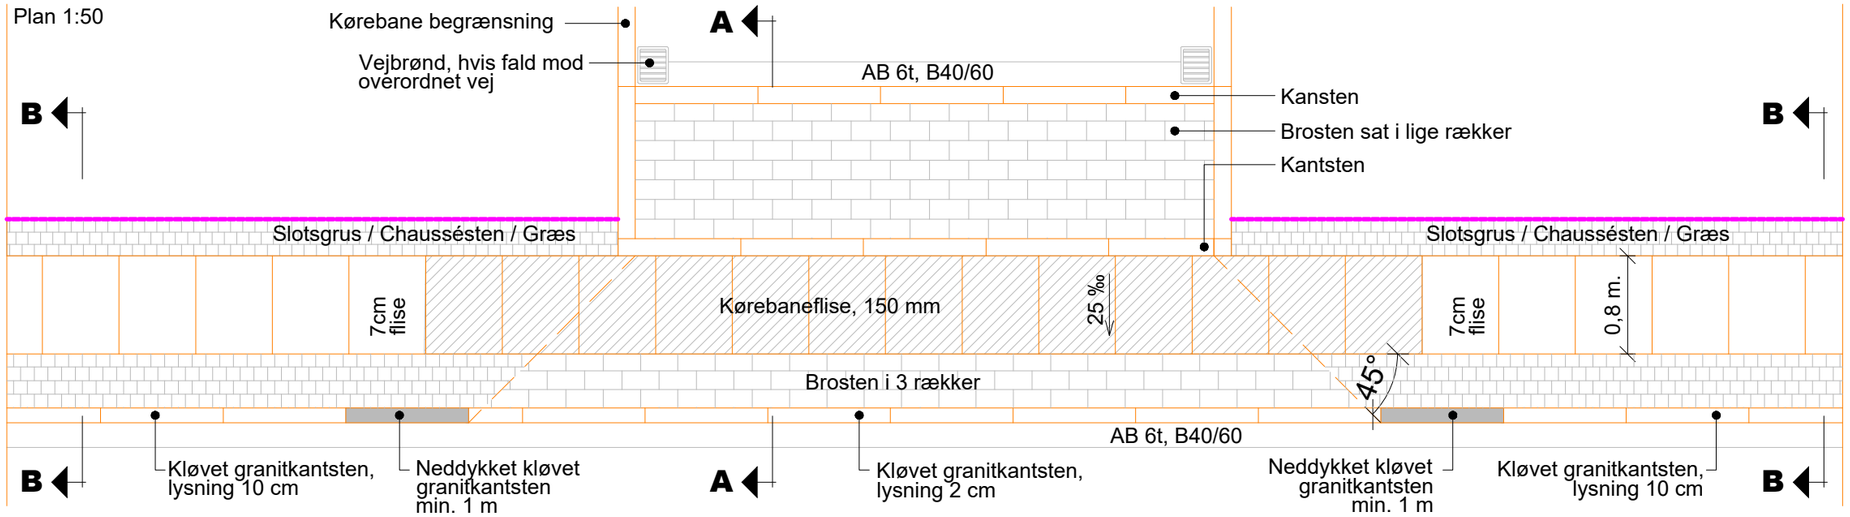


FORELØBIGT TRYK

Dato: 17 marts 2022

EJ TIL UDFØRELSE

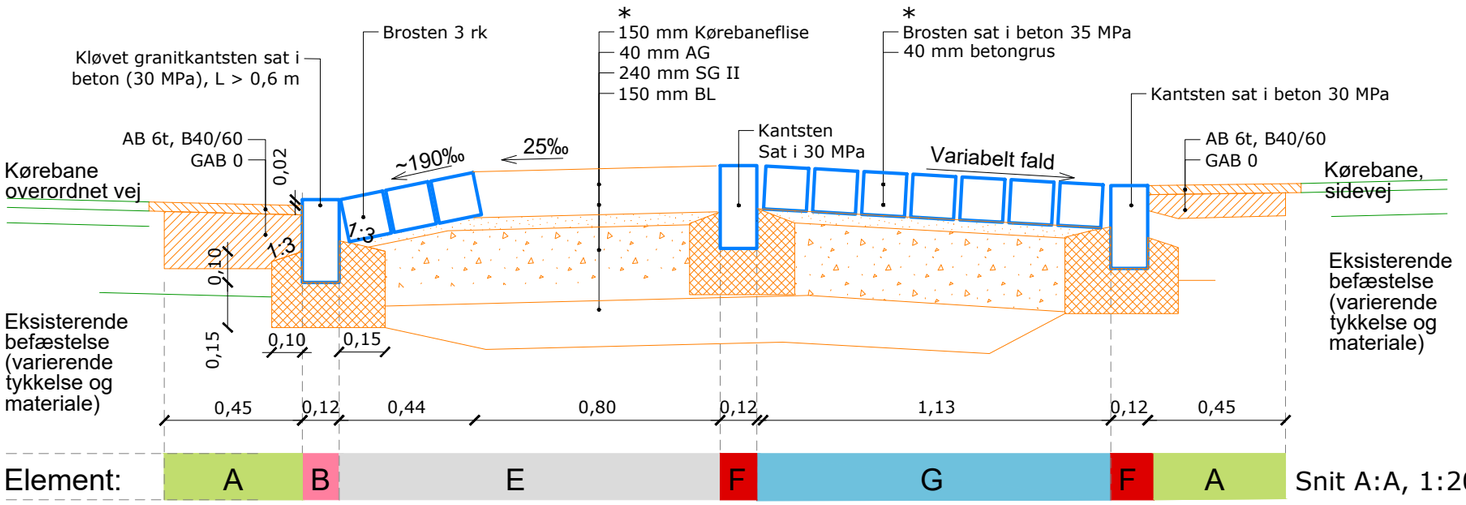

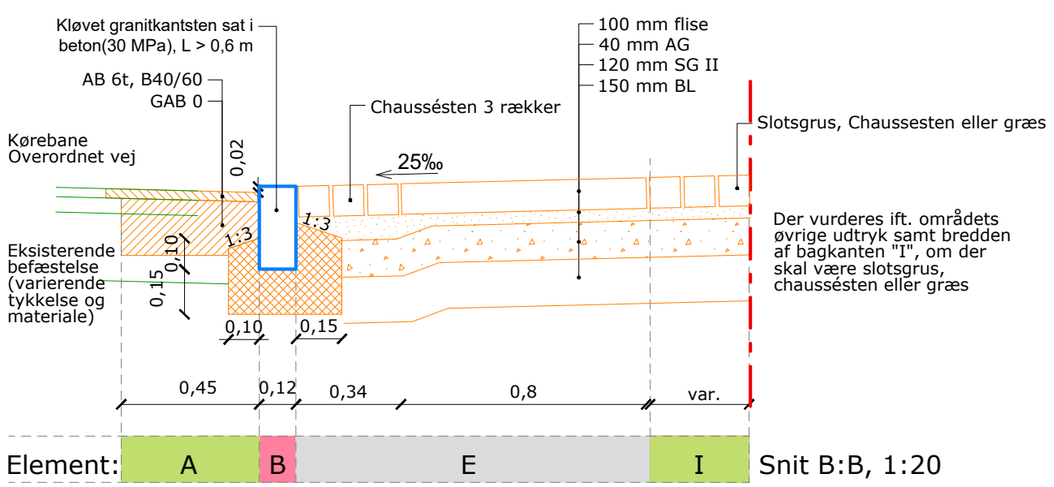

*
I overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende

Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø


Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte

Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk

Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Overkørsel med 1 række fliser Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:20	Tegningsnr.: Bilag 2.2	
	Tegningsformat: 297x420mm		

Tegningsnr.:
Bilag 2.3


Plan 1:50

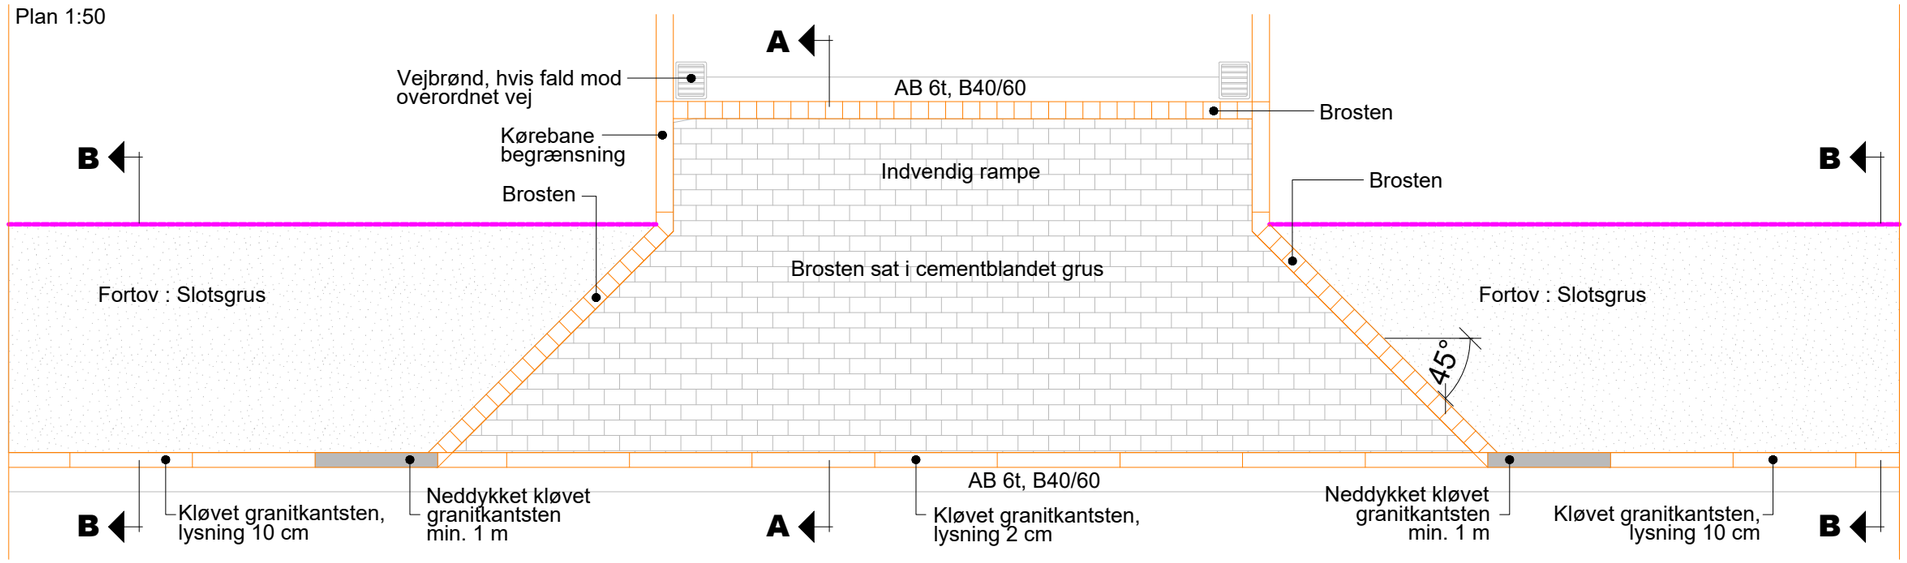


FORELØBIGT TRYK

Dato: 17 marts 2022

EJ TIL UDFØRELSE

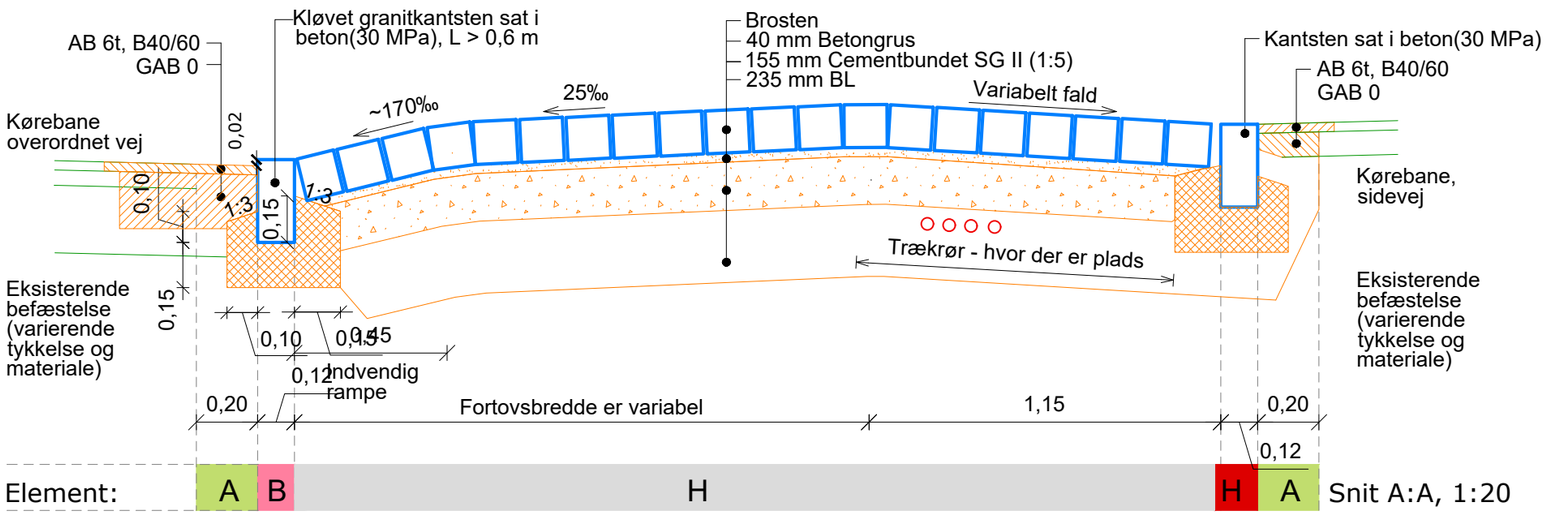

Snit A:A, 1:20

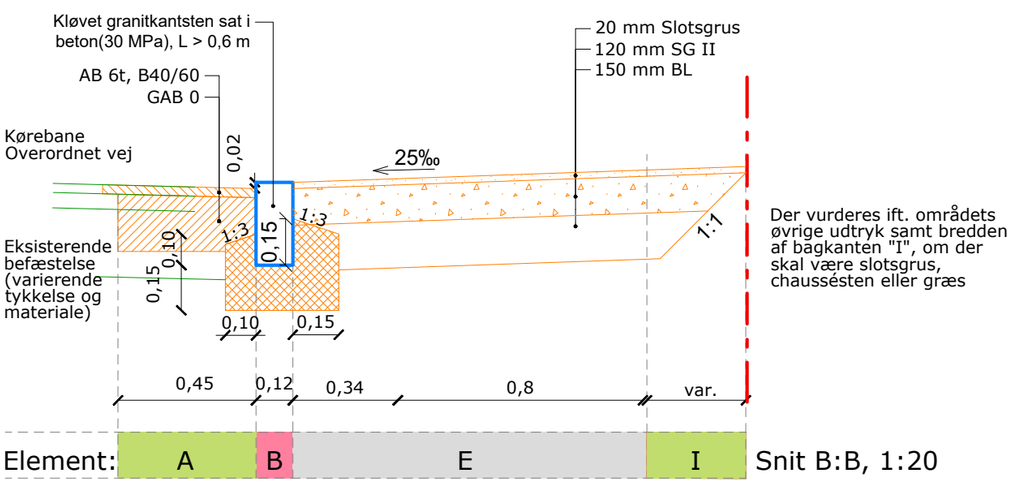

Snit B:B, 1:20

Der vurderes ift. områdets øvrige udtryk samt bredden af bagkanten "I", om der skal være slotsgrus, chaussésten eller græs

*
I overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende


Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø

Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte

Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk

Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Forto med grus og Brostensoverkørsel Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:20	Tegningsnr.: Bilag 2.3	
	Tegningsformat: 297x420mm		


Tegningsnr.:
Bilag 2.4

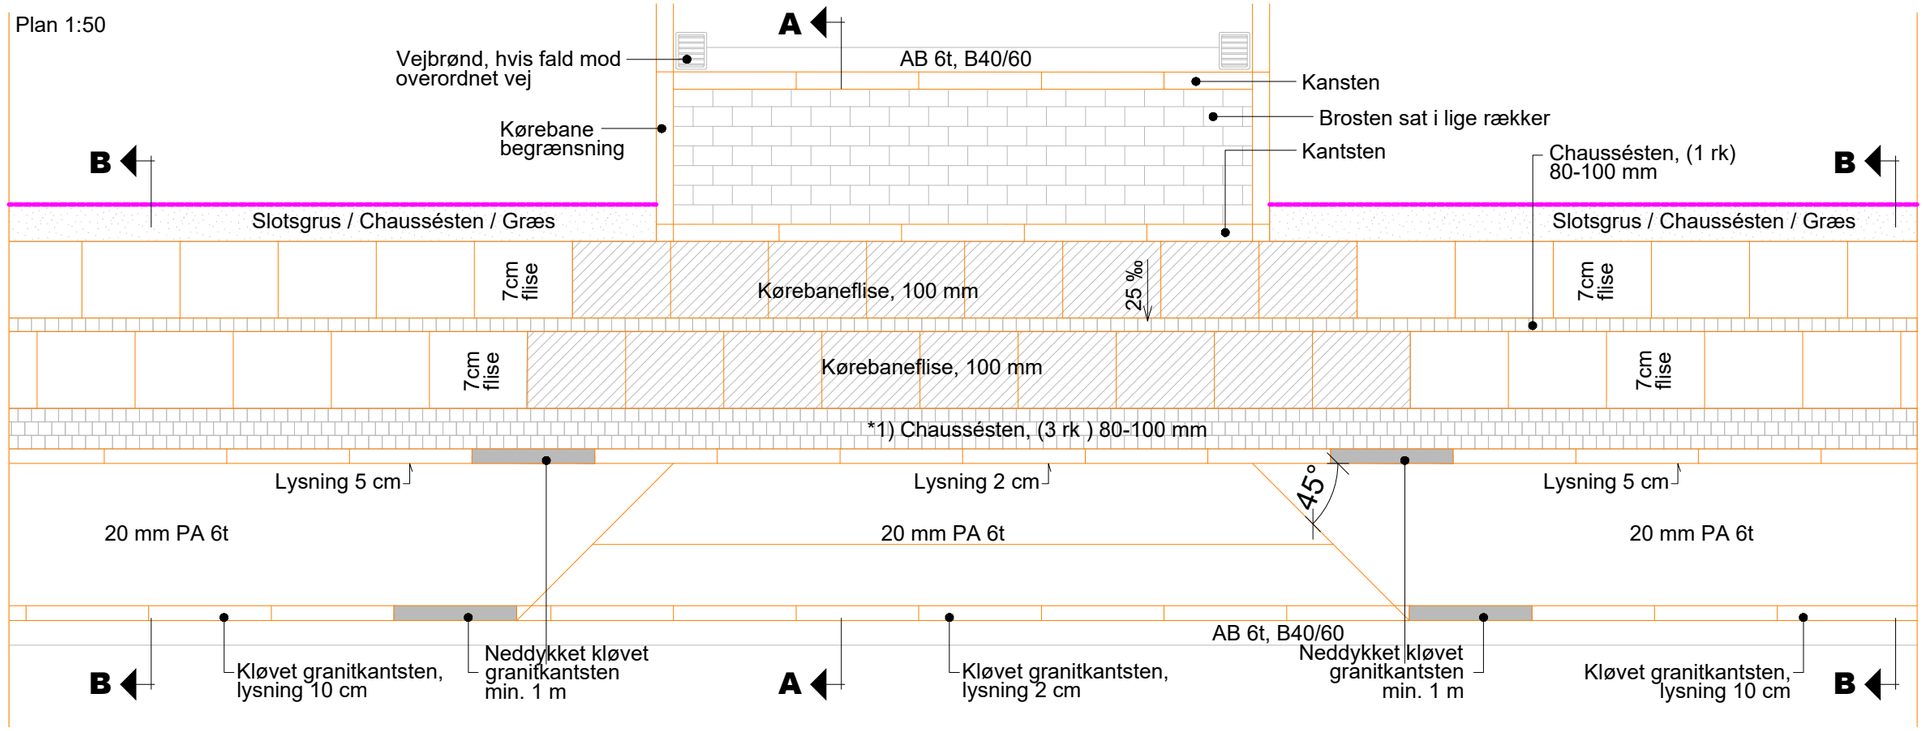


FORELØBIGT TRYK

Dato: 17 marts 2022

EJ TIL UDFØRELSE

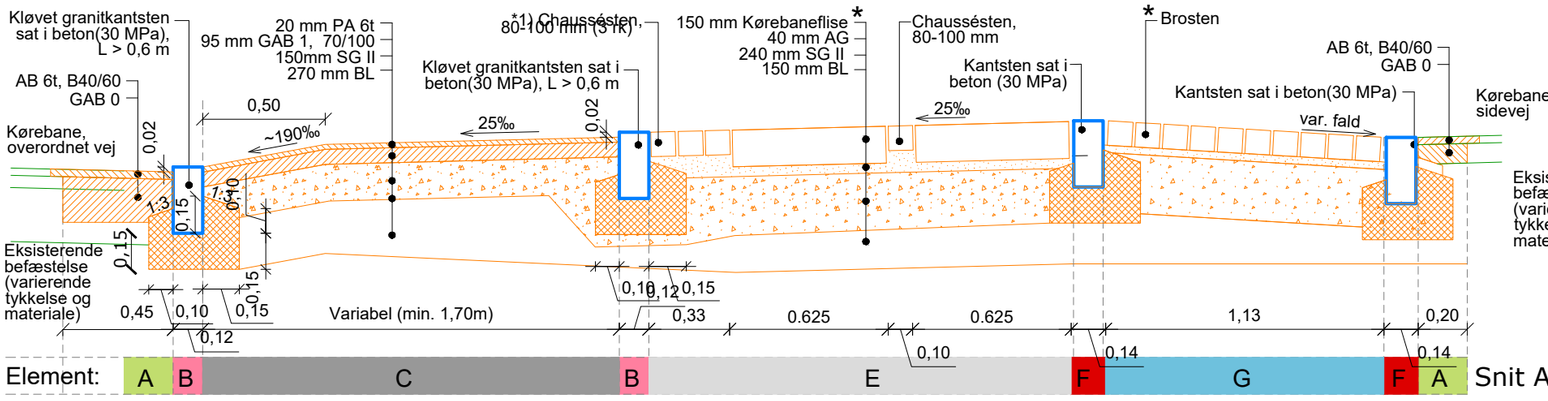

Snit A:A, 1:25

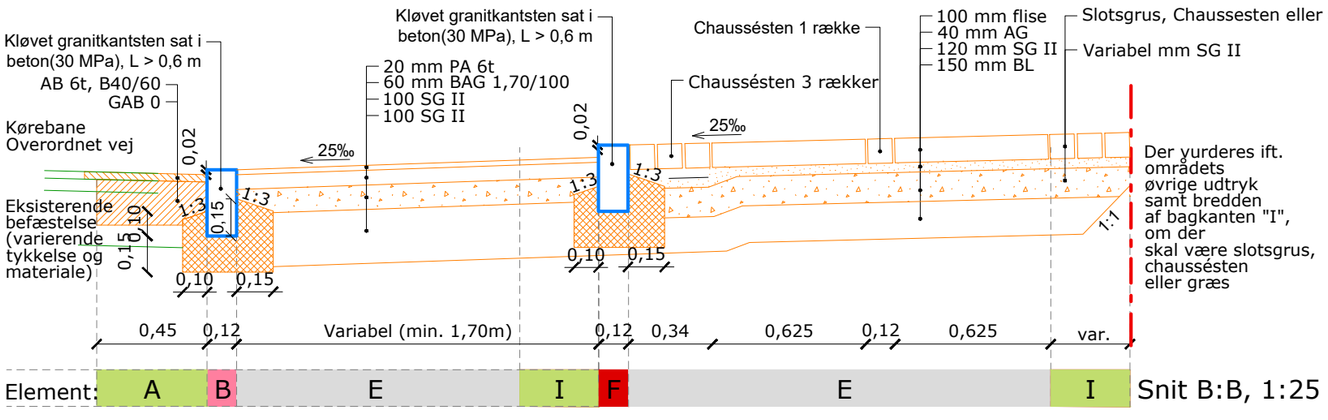

Snit B:B, 1:25

*overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende


Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø


Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte


Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk

Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Cykelsti og Fortov med 2 rækker fliser Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:25	Tegningsnr.: Bilag 2.4	
	Tegningsformat: 297x420mm		

Tegningsnr.:
Bilag 2.5

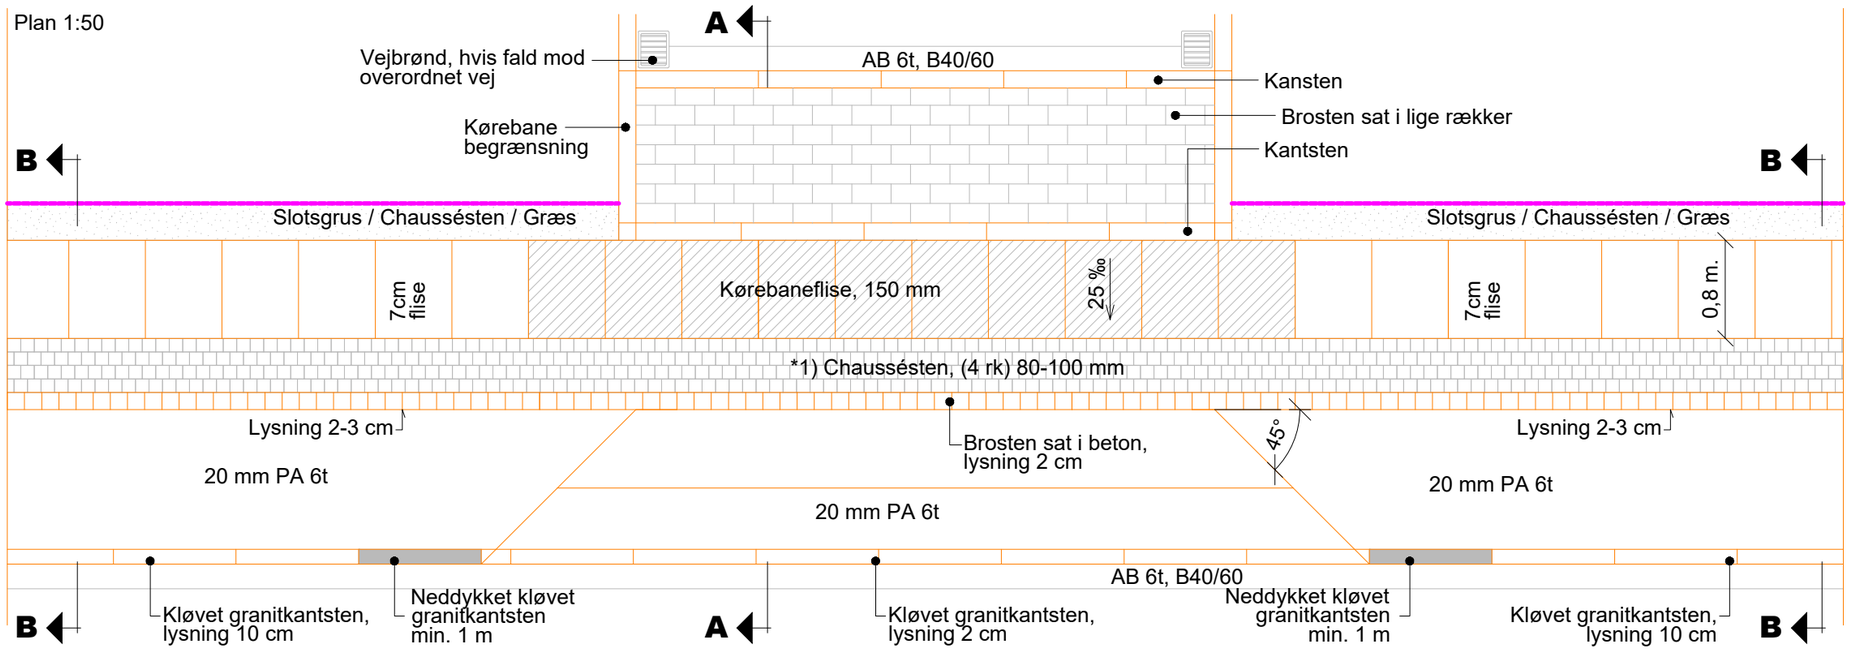

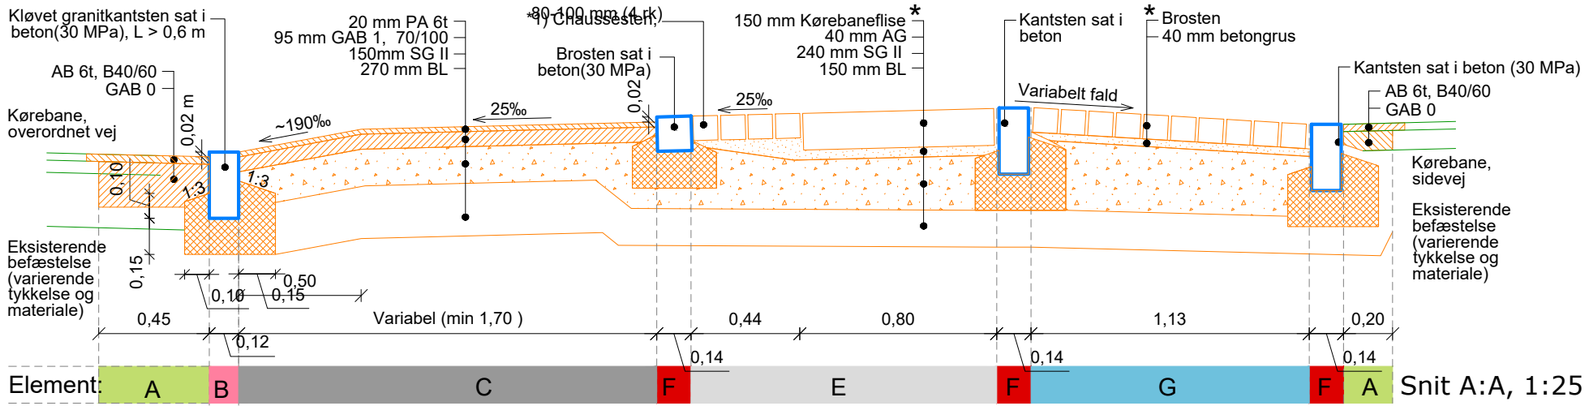

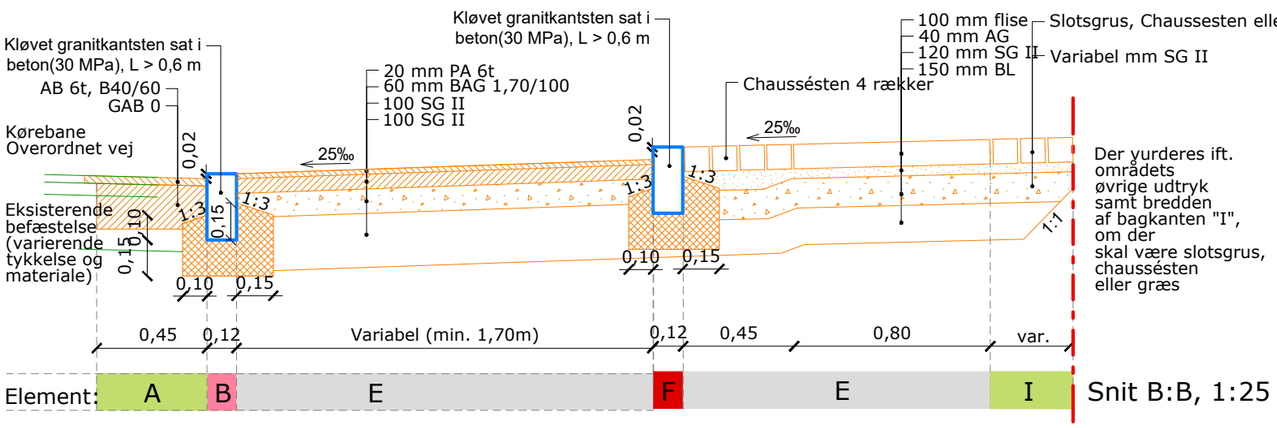

* overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende


FORELØBIGT TRYK
Dato: 17 marts 2022
EJ TIL UDFØRELSE

Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø
Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk

Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Cykelsti og Fortov med 1 rækker fliser Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:25	Tegningsnr.: Bilag 2.5	
	Tegningsformat: 297x420mm		

Tegningsnr.:
Bilag 2.6


Plan 1:50

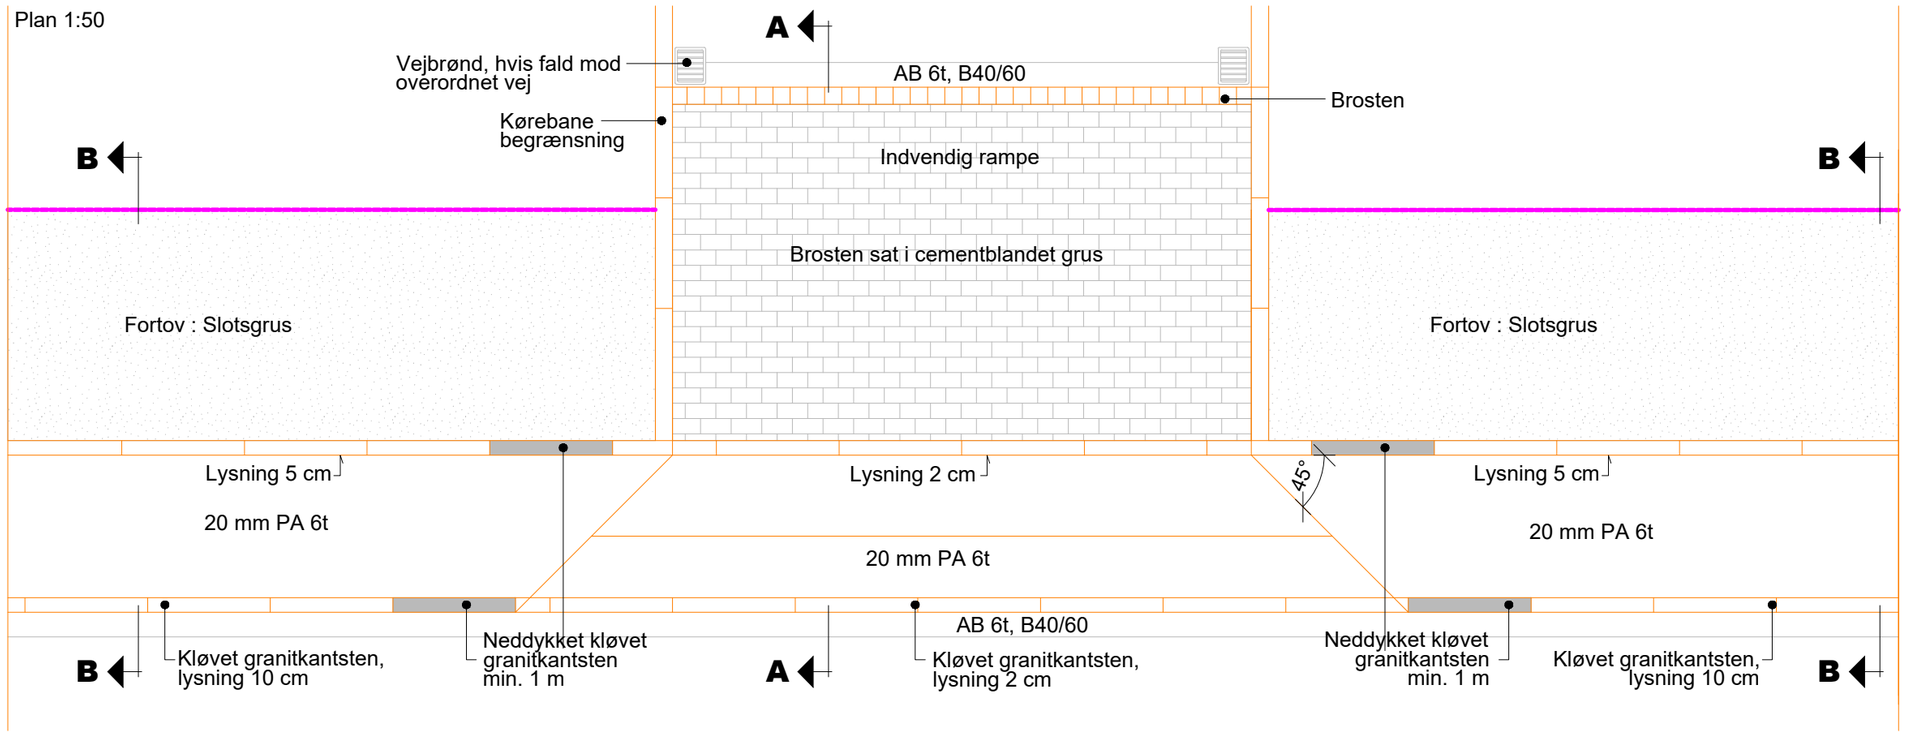

FORELØBIGT TRYK

Dato: 17 marts 2022


EJ TIL UDFØRELSE

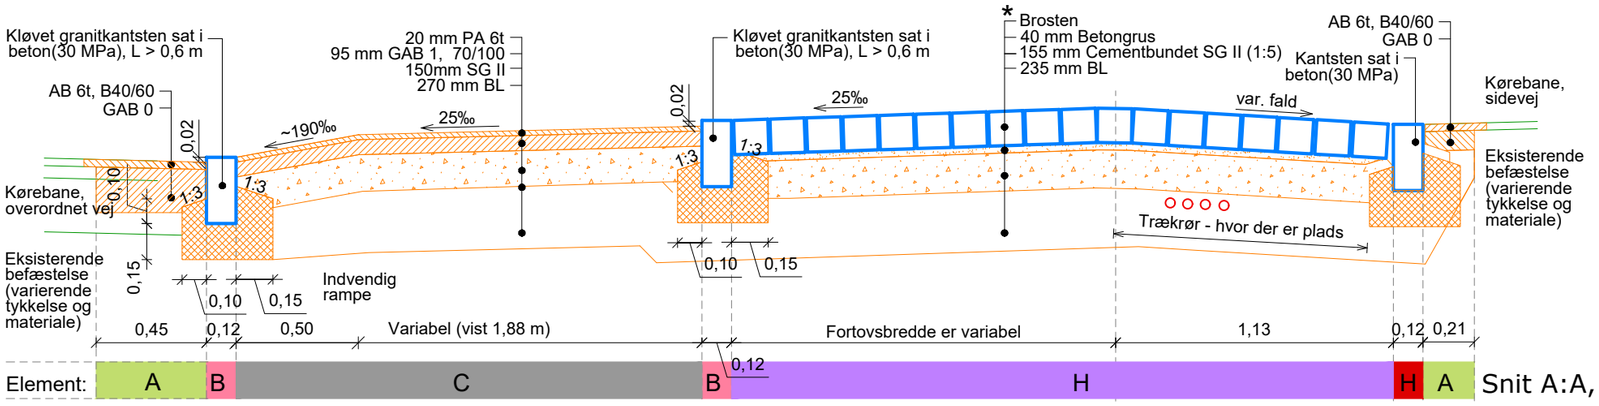

* overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus 35 MPa
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

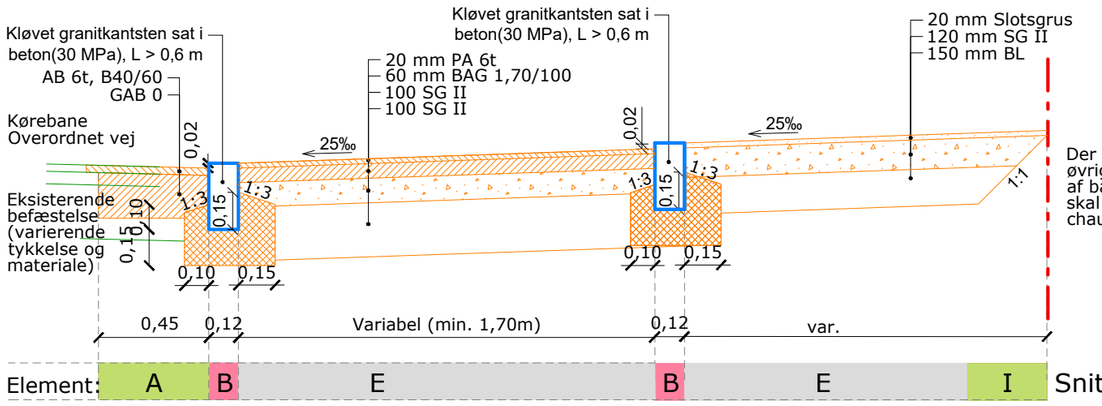

Der vurderes ift. områdets øvrige udtryk samt bredden af bagkanten "I", om der skal være slotsgrus, chaussésten eller græs

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende

Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø


Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte


Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk


Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Cykelsti og Fortov med grus og Brostensoverkørsel Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:25	Tegningsnr.: Bilag 2.6	
	Tegningsformat: 297x420mm		

Tegningsnr.:
Bilag 2.7

Plan 1:50

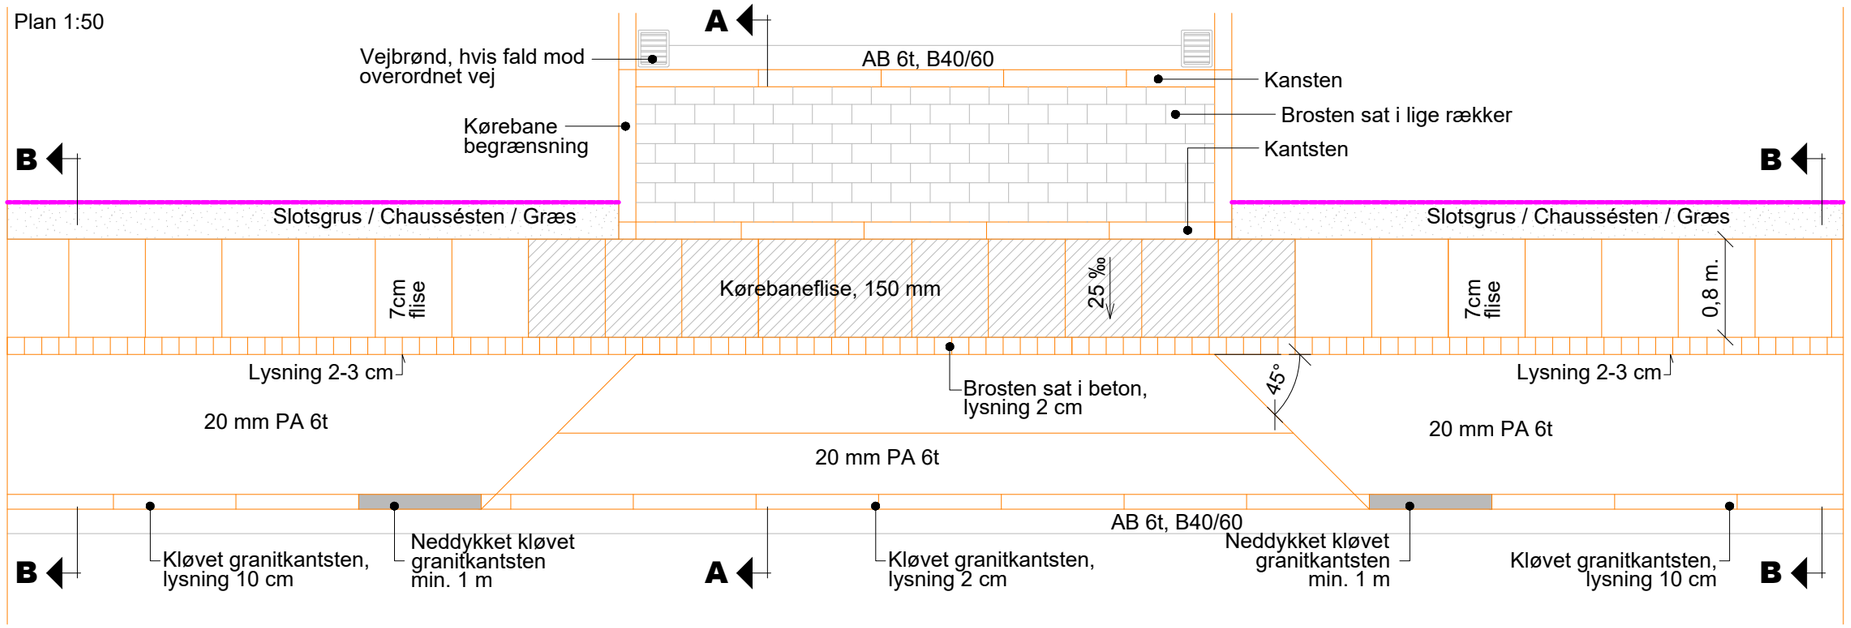

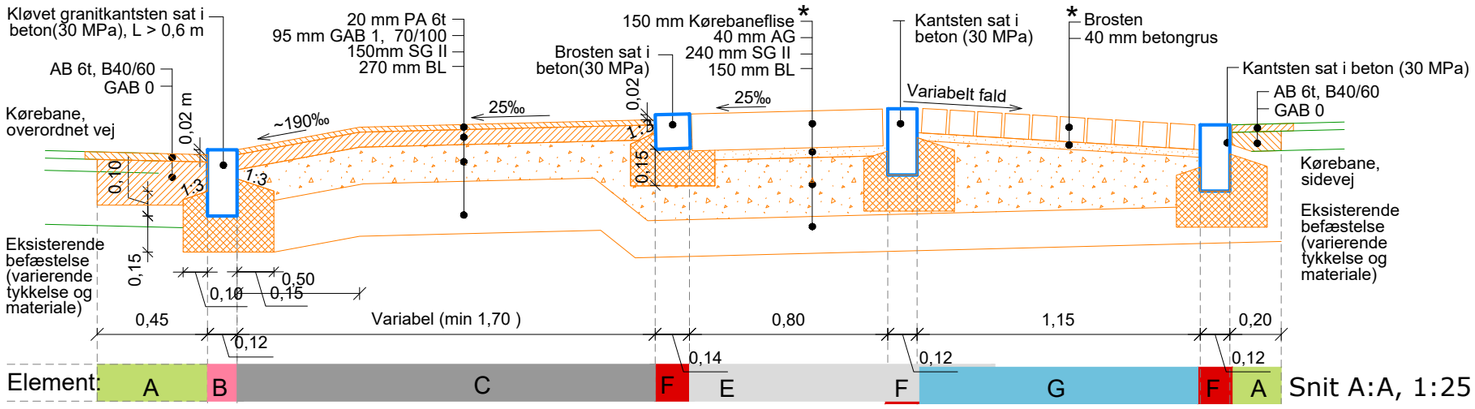

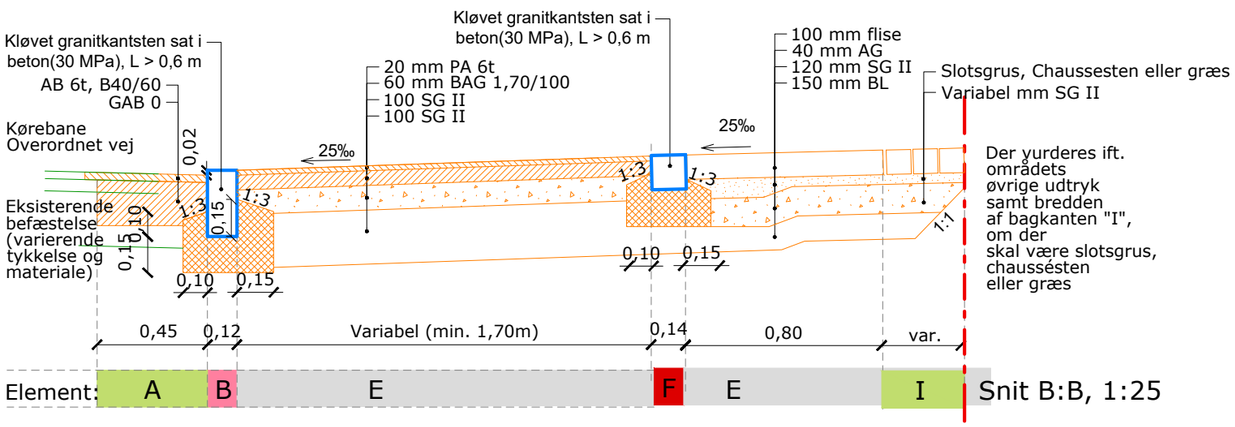

*
I overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygning etableres med:

Brosten
40 mm Betongrus
155 mm Cementstabiliseret SG II (1:5)
235 mm BL

*
Hvis man laver betonplade i drænbeton, skal fliser og brosten også lægges i grusbeton og fuger skal være udgydes med grusbeton og skal have konsistens som lind æblegrød/betonvælling

Note:
Alle ubenævnte mål er i m

Vedr. Anlægsbeskrivelser:
Se "Bilag til Anlægshåndbogen

Signatur:
AG — Matrikelskel
Afretningsgrus


*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende


FORELØBIGT TRYK
Dato: 17 marts 2022
EJ TIL UDFØRELSE

Rudersdal Kommune
Teknik- & Miljø
Vej & Park
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf: 46 11 23 00
E-mail: tom@rudersdal.dk


Anlægsmanual for veje i Rudersdal Overkørsel til sidevej og erhverv	Projektnr.: 2014-2477	Fasebenævnelse: Skitse	Dato: 2022.03.18
	Projekteret / tegnet: JELH/DWOR	Kontrolleret: KK	Godkendt: JELH
Delt sti med smalt fortov Plan og Snit	Målforhold: 1:50/1:25	Tegningsnr.: Bilag 2.7	
	Tegningsformat: 297x420mm		

Plan, 1:50

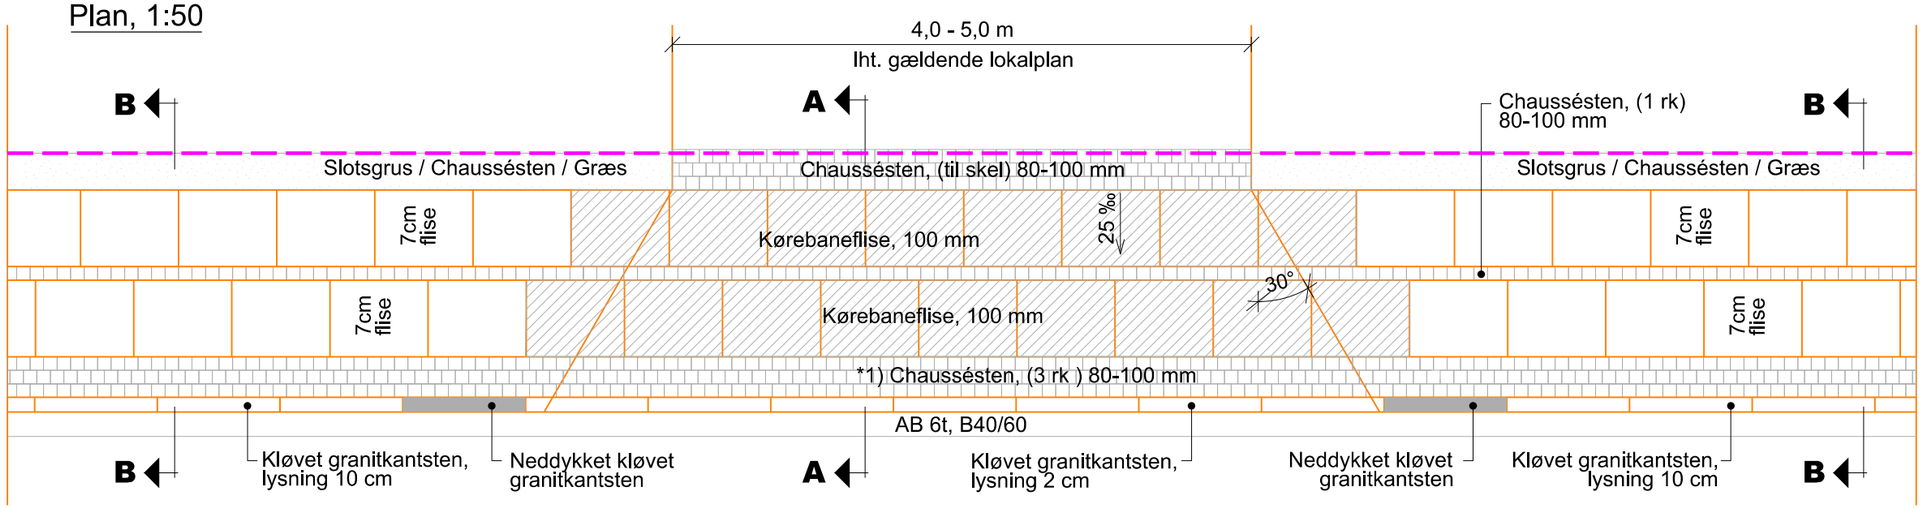

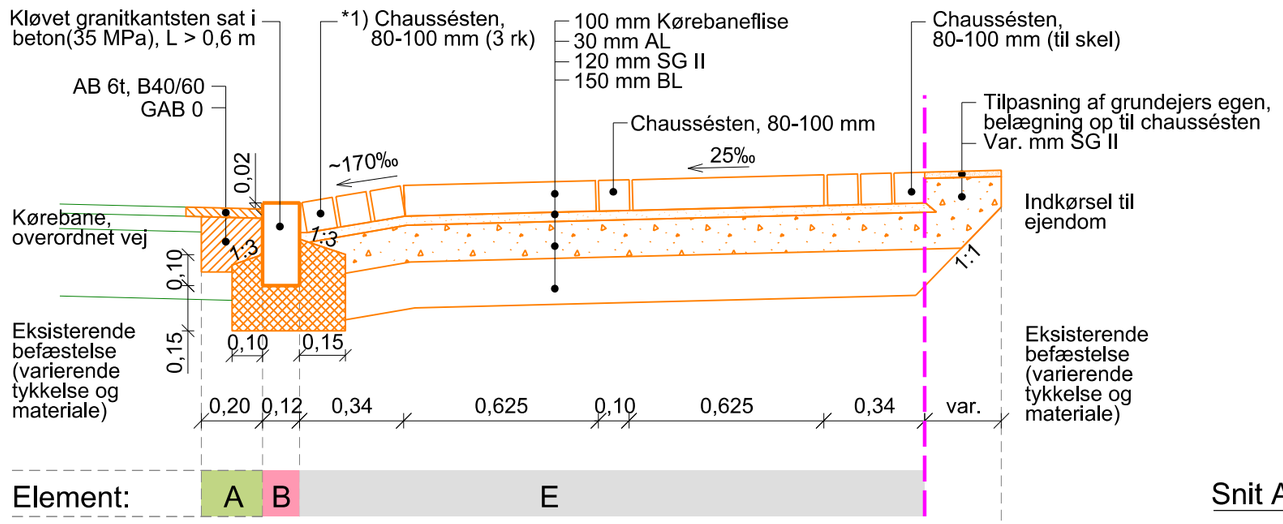

Snit A-A,1:20

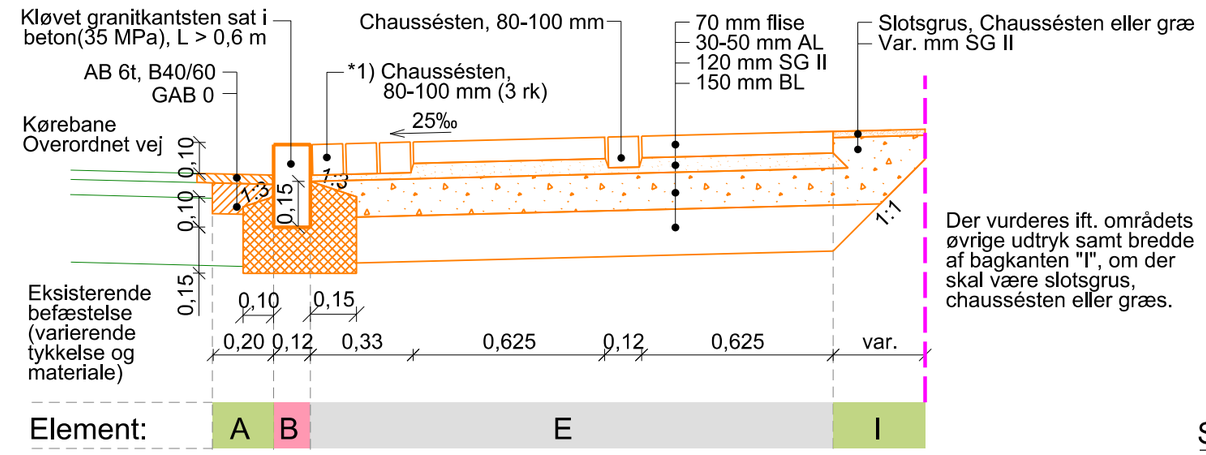

Der vurderes ift. områdets øvrige udtryk samt bredde af bagkanten "I", om der skal være slotsgrus, chaussésten eller græs.

Snit B-B,1:20

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende.

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen — Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision — Init. : KSL — Dato : 2019-12-10

Overkørsel til ejendom
Fortov med 2 rækker fliser
Plan og Snit


Bilag nr.
Bilag 3.1


Mål : 1:50/1:20 — Tegn. af : KSL — Kontrol : RSV — Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK


EKJ sag nr. 18-0374

Plan, 1:50

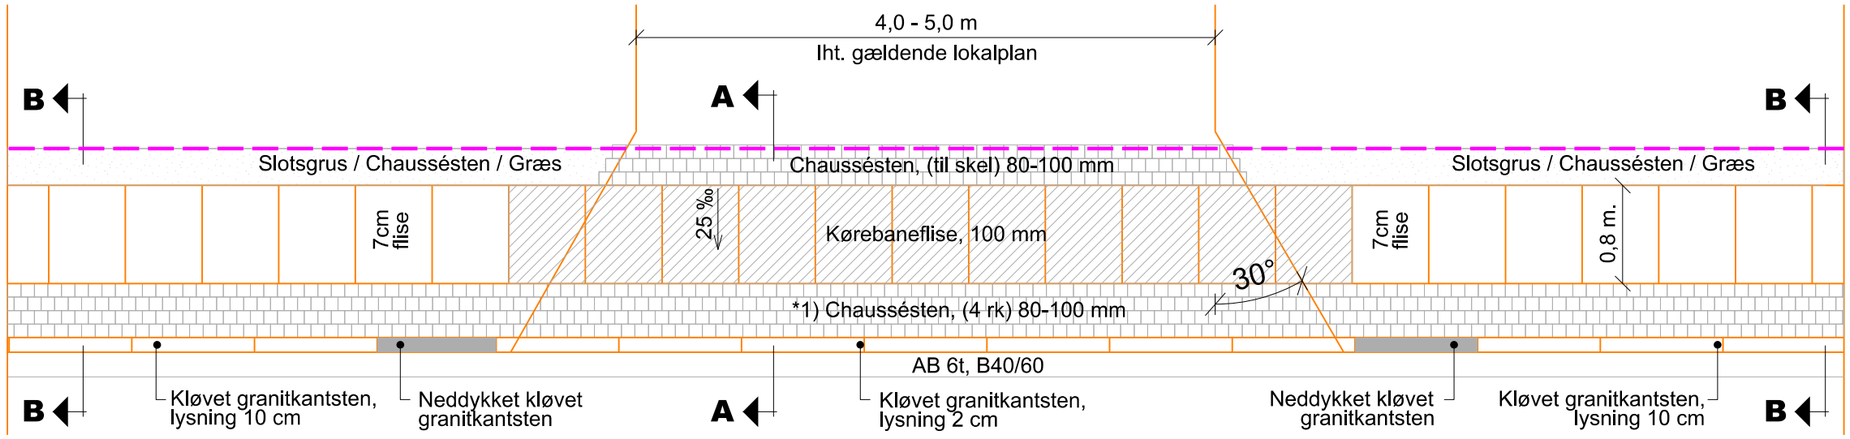

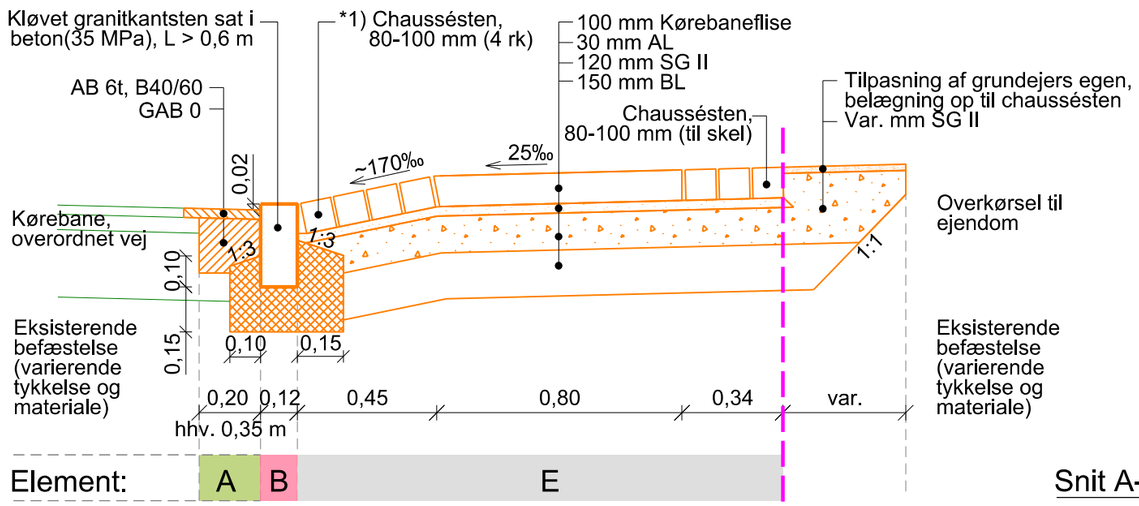

Snit A-A,1:20

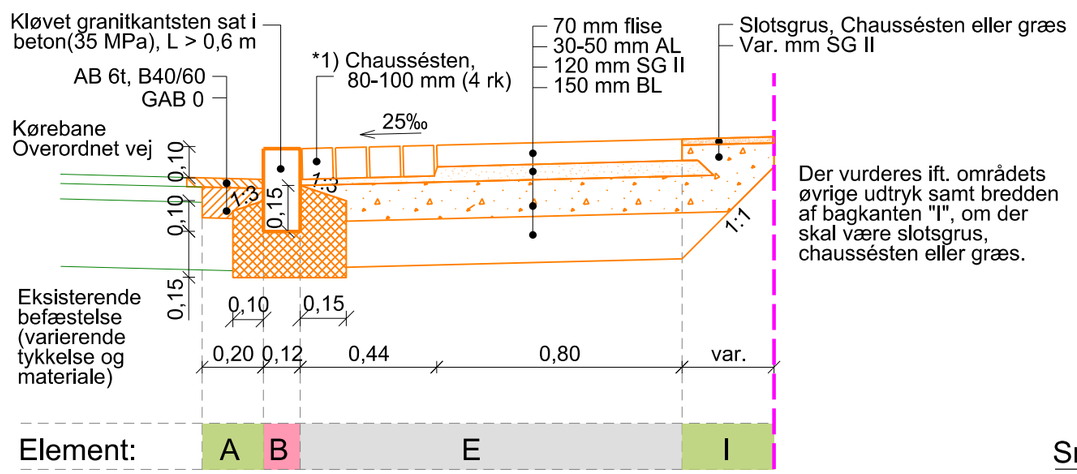

Snit B-B,1:20

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende.

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision | Init. : KSL | Dato : 2019-12-10

Bilag nr.

Overkørsel til ejendom
Fortov med 1 række fliser
Plan og Snit


Bilag 3.2


Mål : 1:50/1:20 | Tegn. af : KSL | Kontrol : RSV | Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK


EKJ sag nr. 18-0374

Plan, 1:50

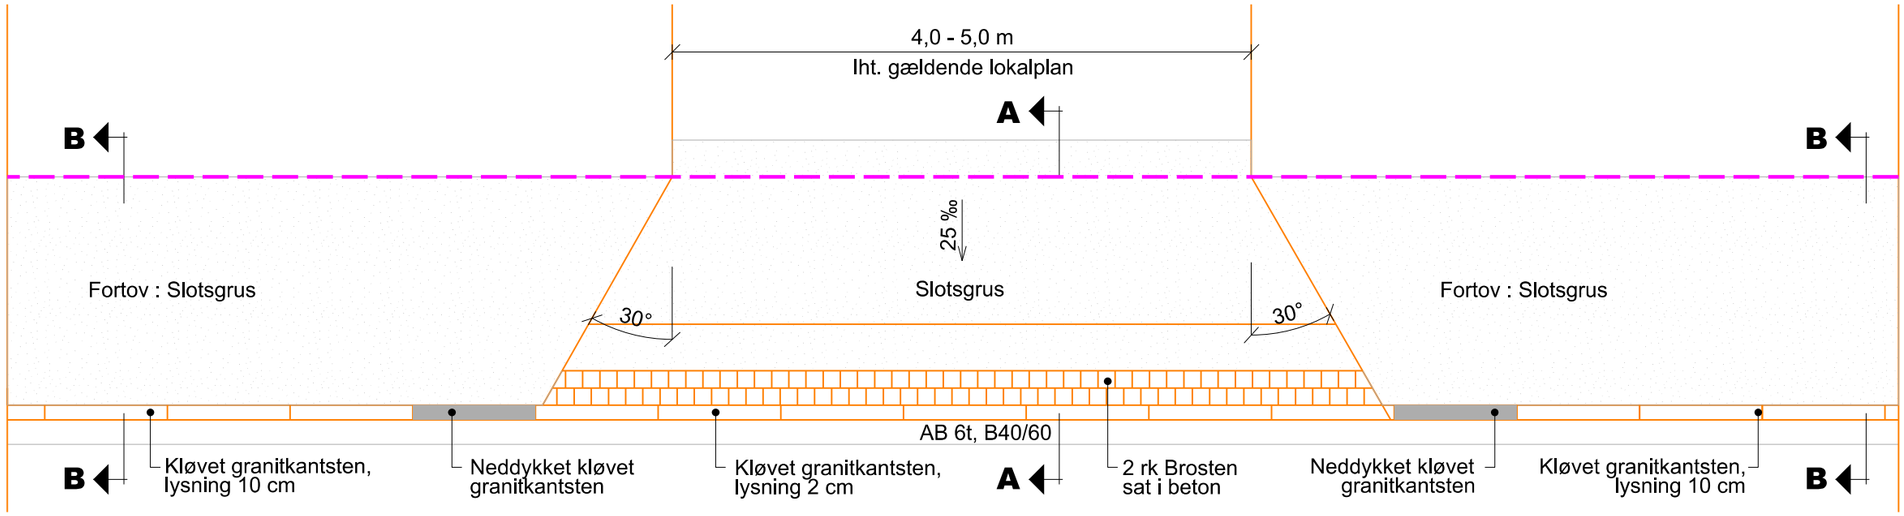

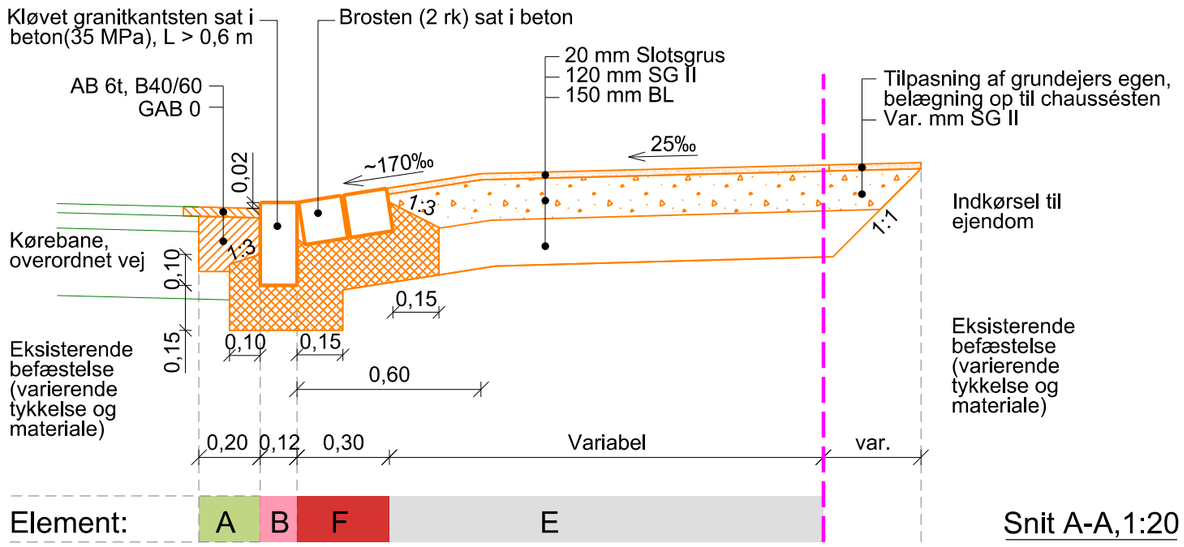

Snit A-A,1:20

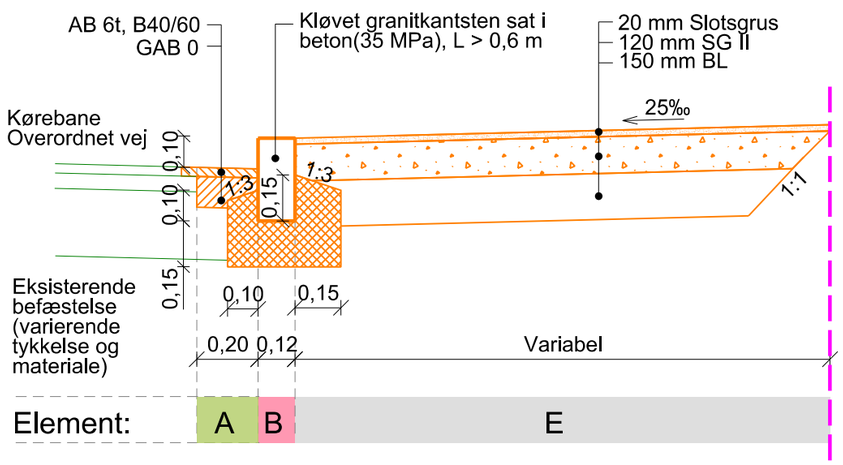

Snit B-B,1:20

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision | Init. : KSL | Dato : 2019-12-10

Bilag nr.

Overkørsel til ejendom
Fortov med grus
Plan og Snit


Bilag 3.3


Mål : 1:50/1:20 | Tegn. af : KSL | Kontrol : RSV | Godkendt : JELH


EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK

EKJ sag nr. 18-0374

Plan, 1:50

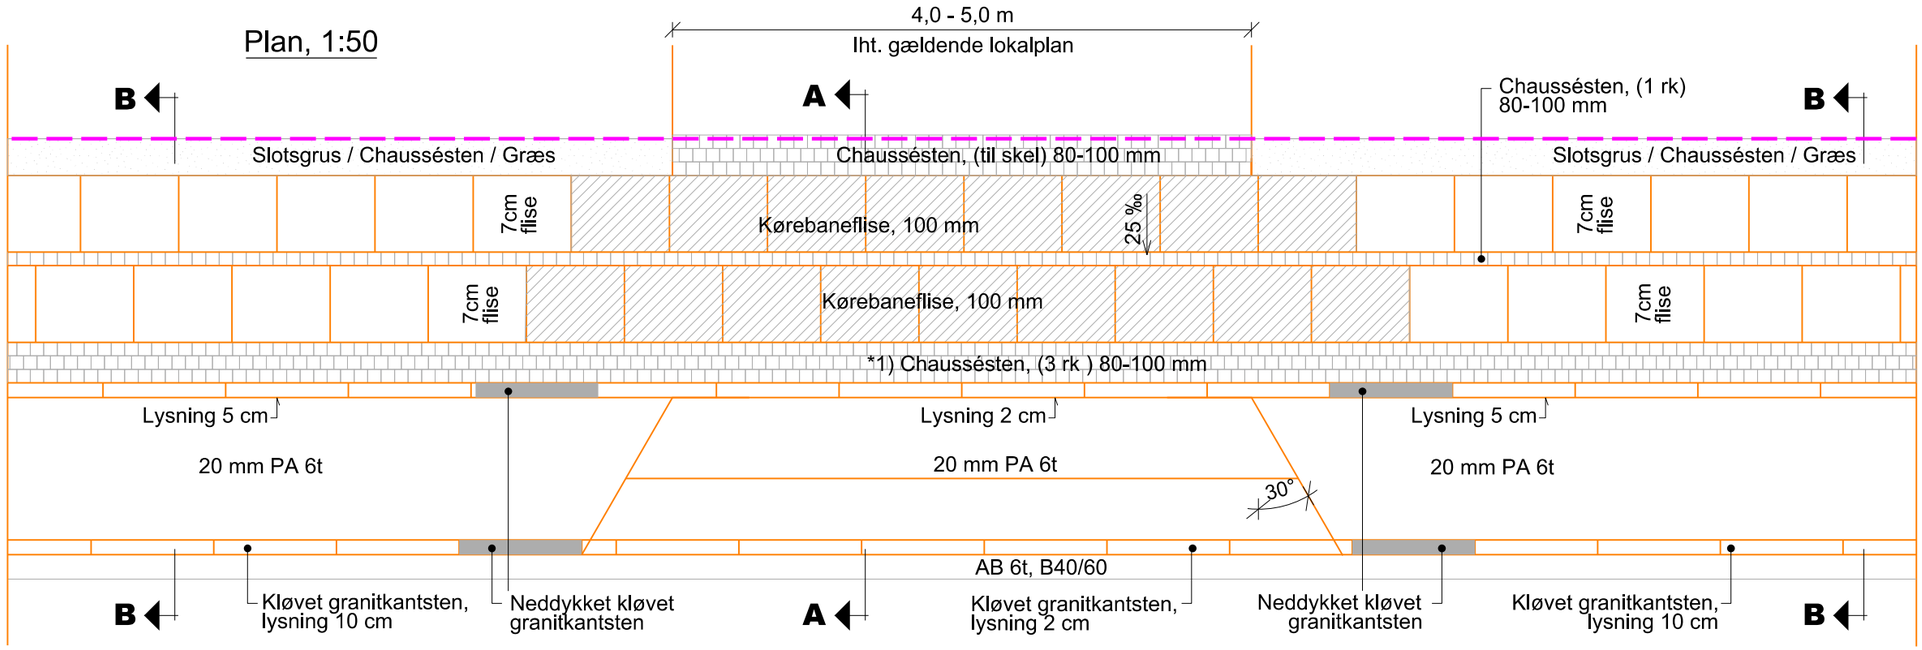

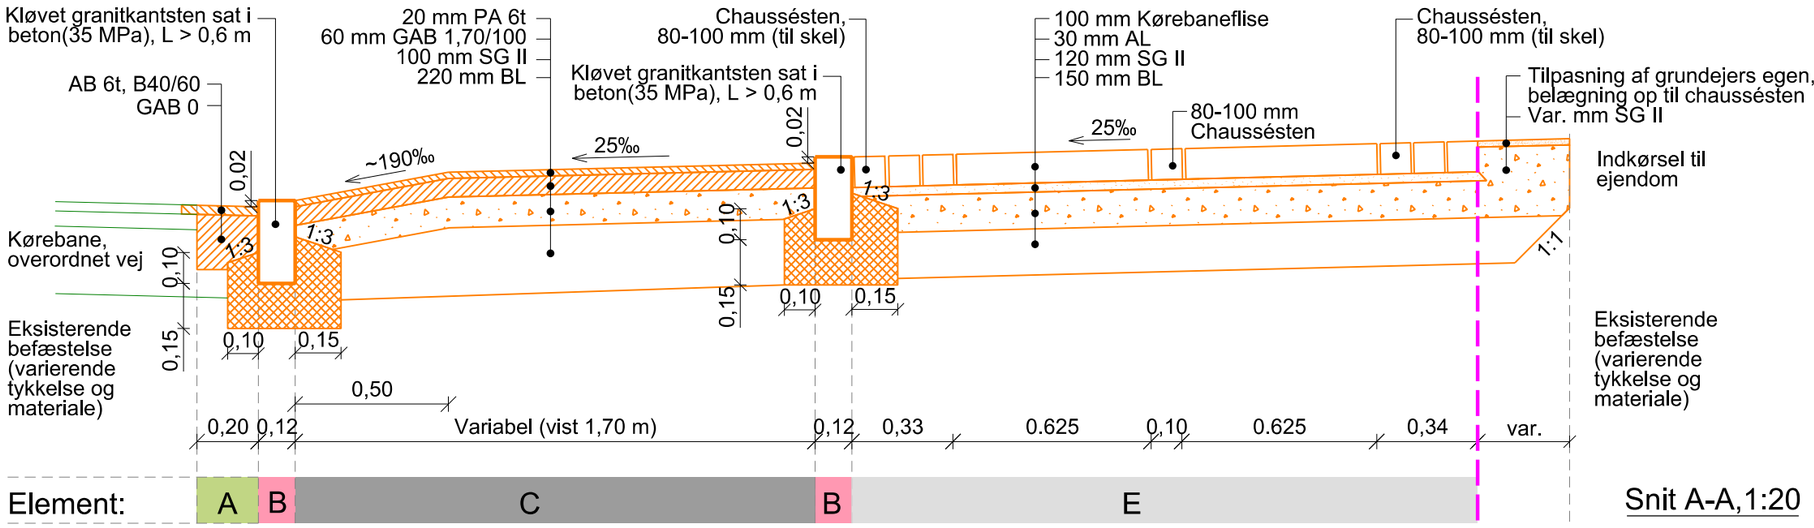

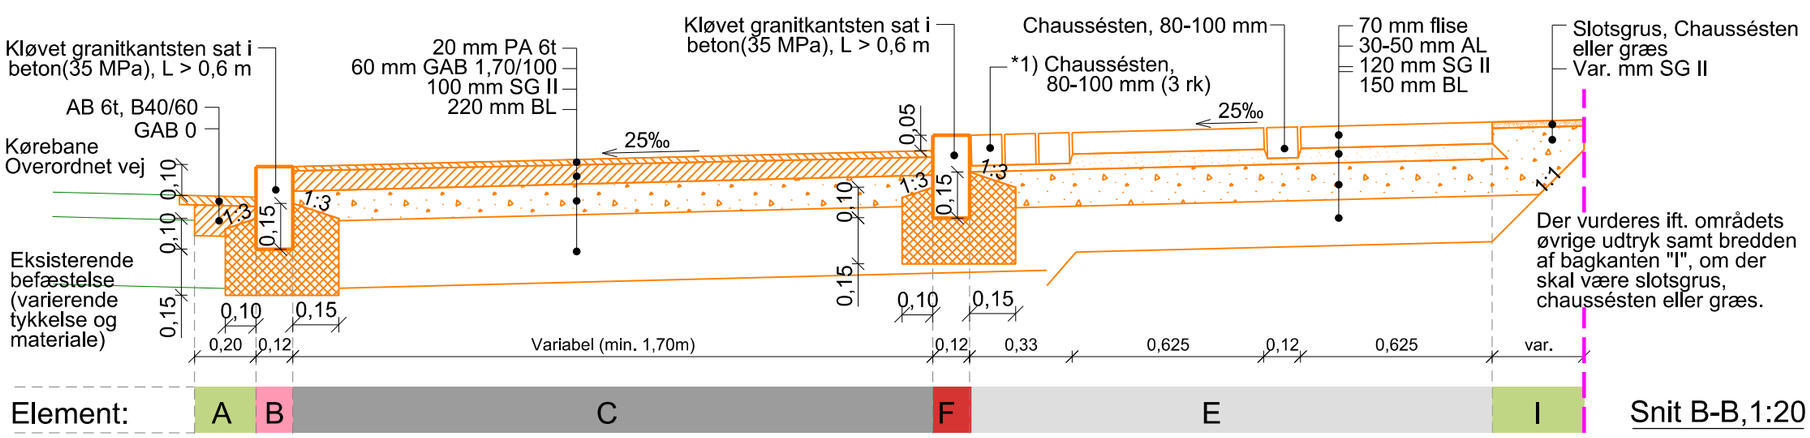

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende.

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision | Init. : KSL | Dato : 2019-12-10

Bilag nr.

Overkørsel til ejendom

Cykelsti og Fortov med 2 rækker fliser


Plan og Snit


Bilag 3.4


Mål : 1:50/1:20 | Tegn. af : KSL | Kontrol : RSV | Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK

EKJ sag nr. 18-0374

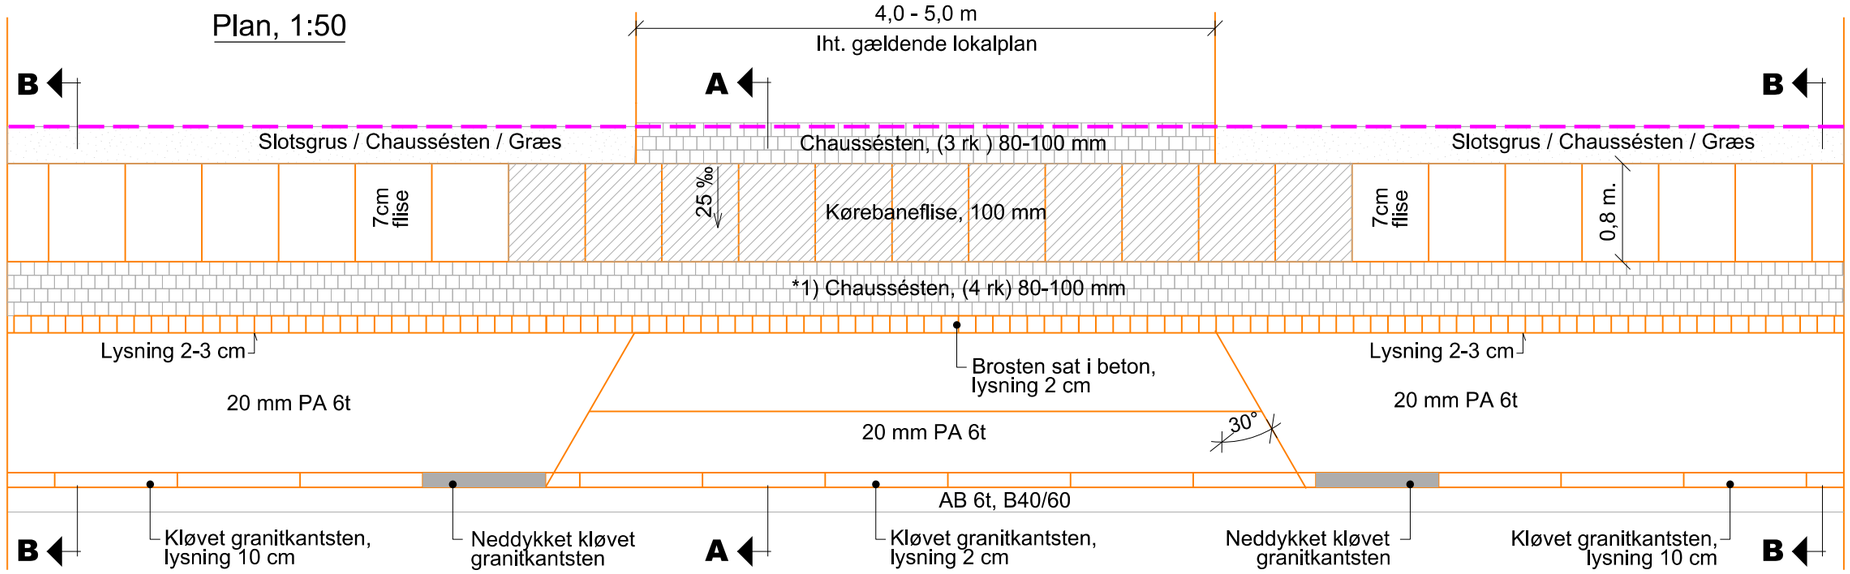

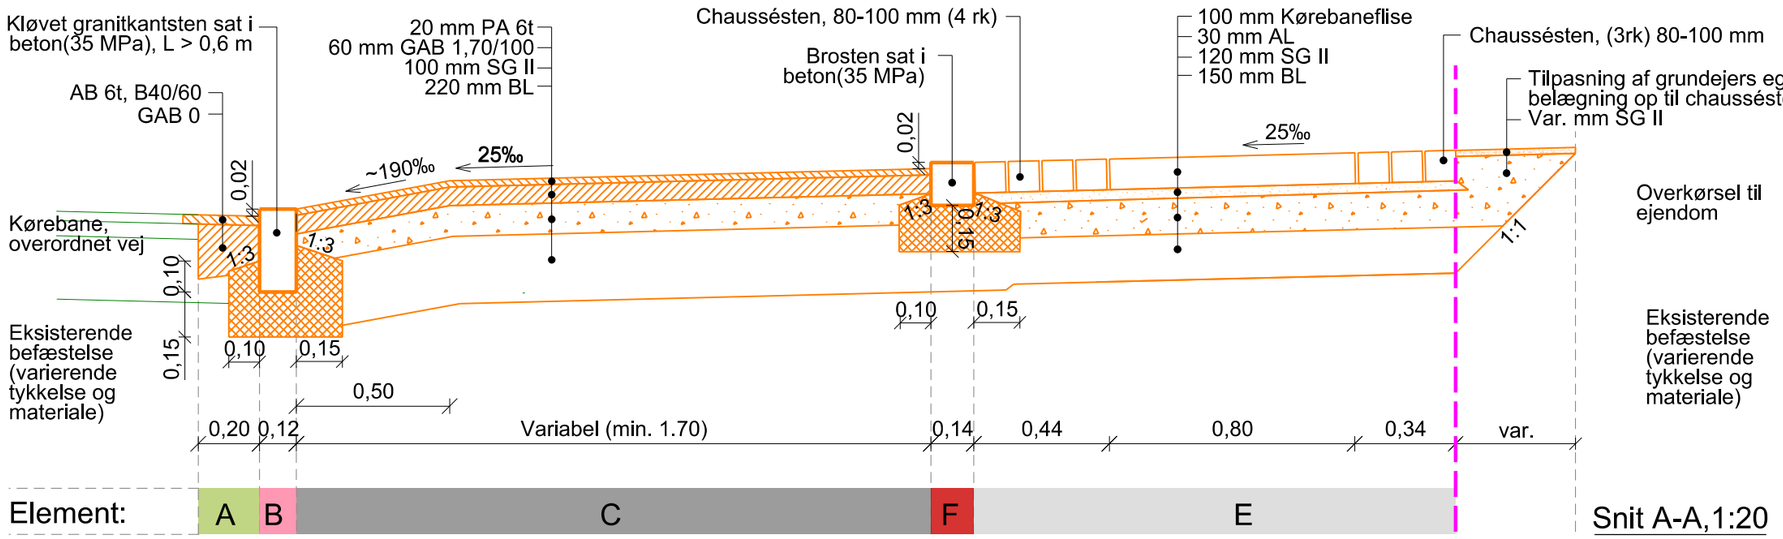

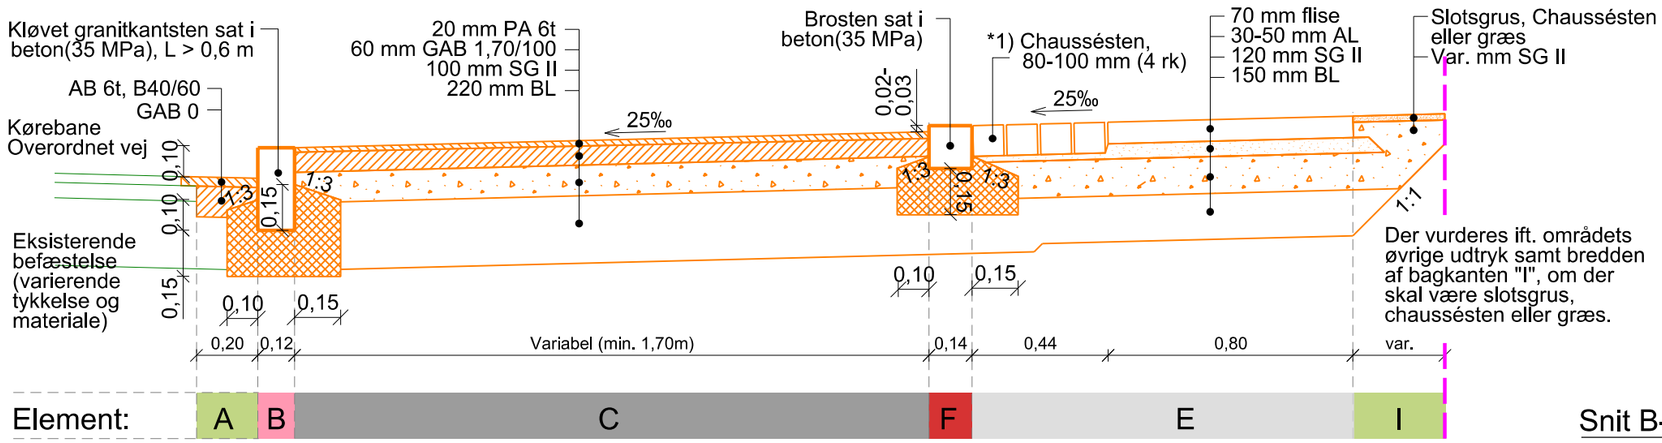

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

*1) Der etableres antal viste rækker Chaussésten som vist på Plan ved renovering af længere strækninger, ellers etableres belægning som eksisterende.

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision	Init. : KSL	Dato : 2019-12-10


Bilag nr.


Overkørsel til ejendom
Cykelsti og Fortov med 1 række fliser
Plan og Snit

Bilag 3.5


Mål : 1:50/1:20	Tegn. af : KSL	Kontrol : RSV	Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK
EKJ sag nr. 18-0374

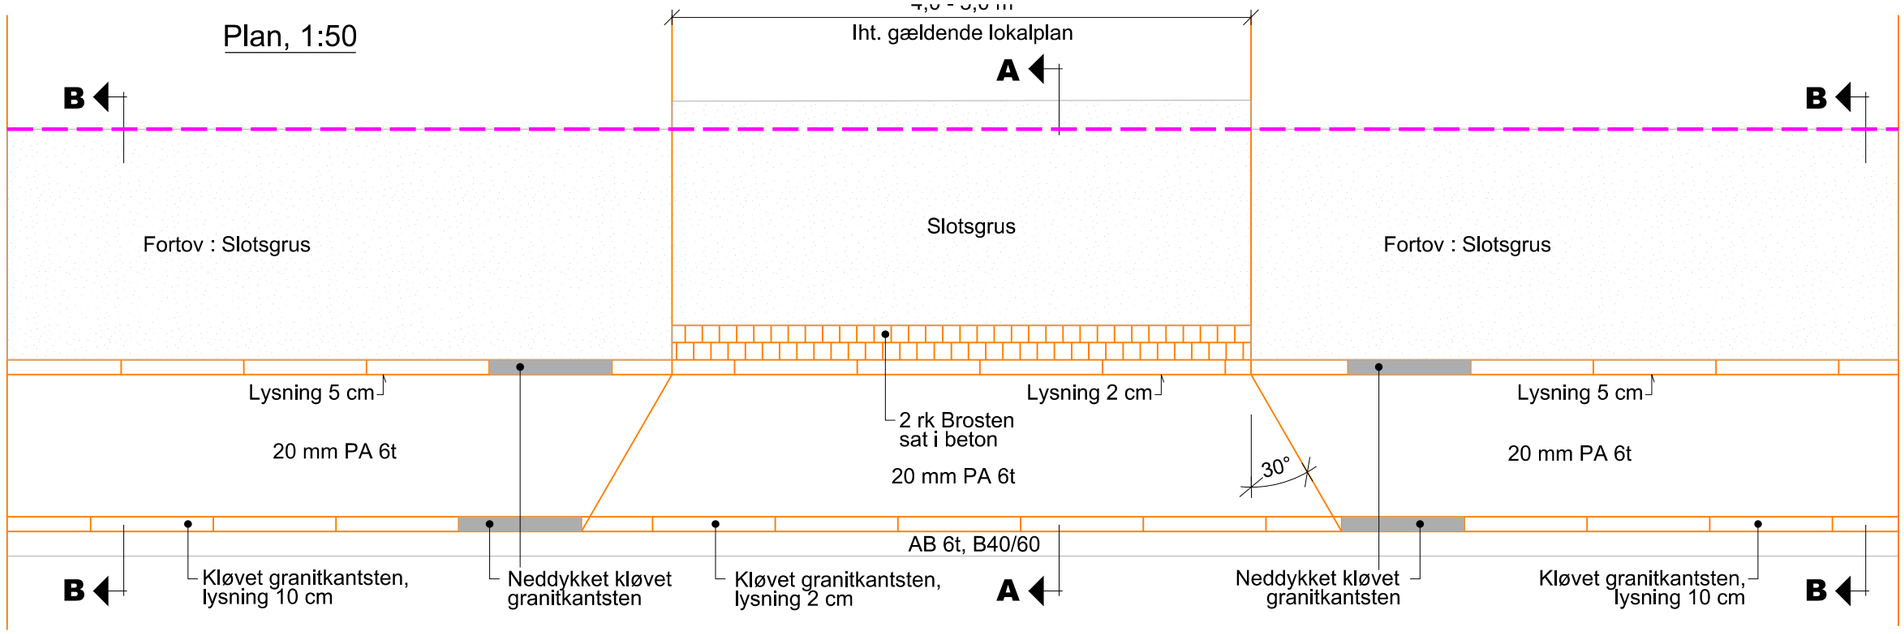

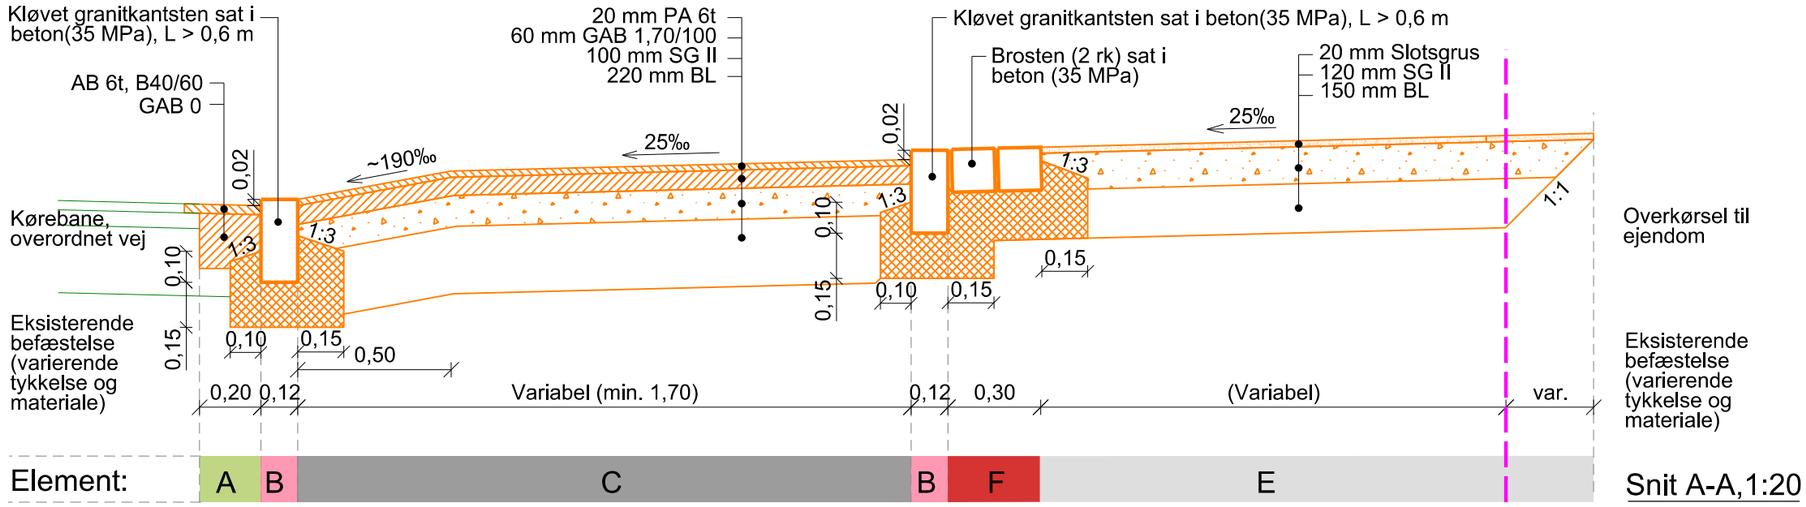

Snit A-A,1:20

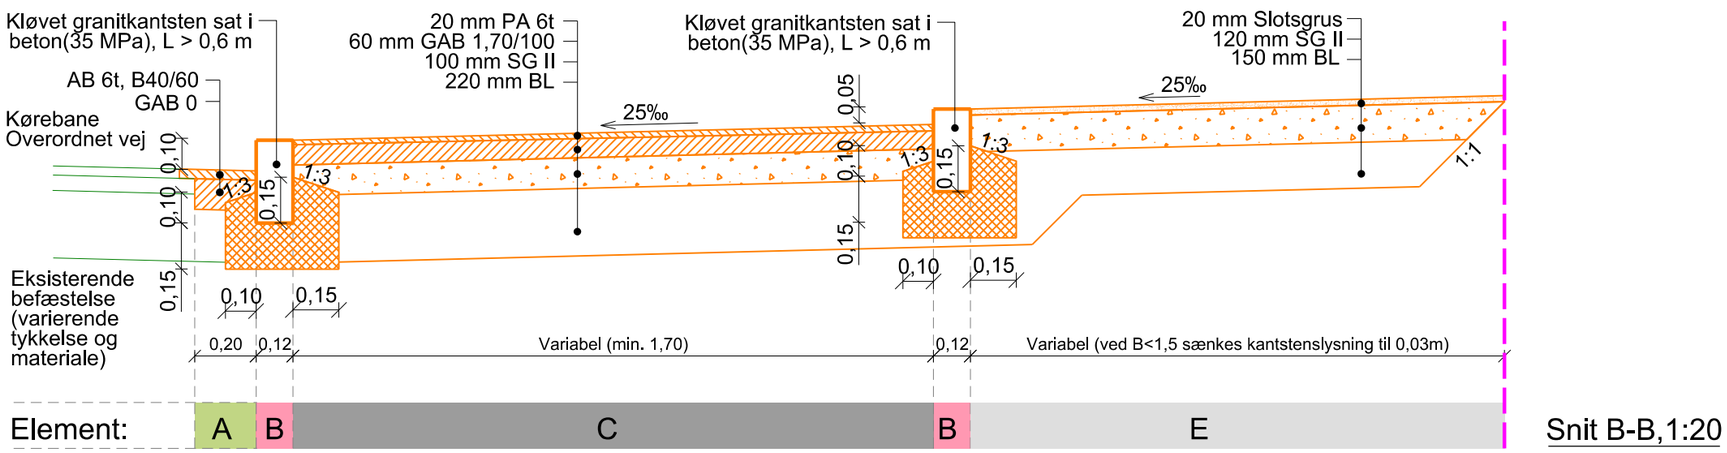

Snit B-B,1:20

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision	Init. : KSL	Dato : 2019-12-10


Bilag nr.


Overkørsel til ejendom
Cykelsti og Fortov med grus
Plan og Snit

Bilag 3.6


Mål : 1:50/1:20	Tegn. af : KSL	Kontrol : RSV	Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK
EKJ sag nr. 18-0374

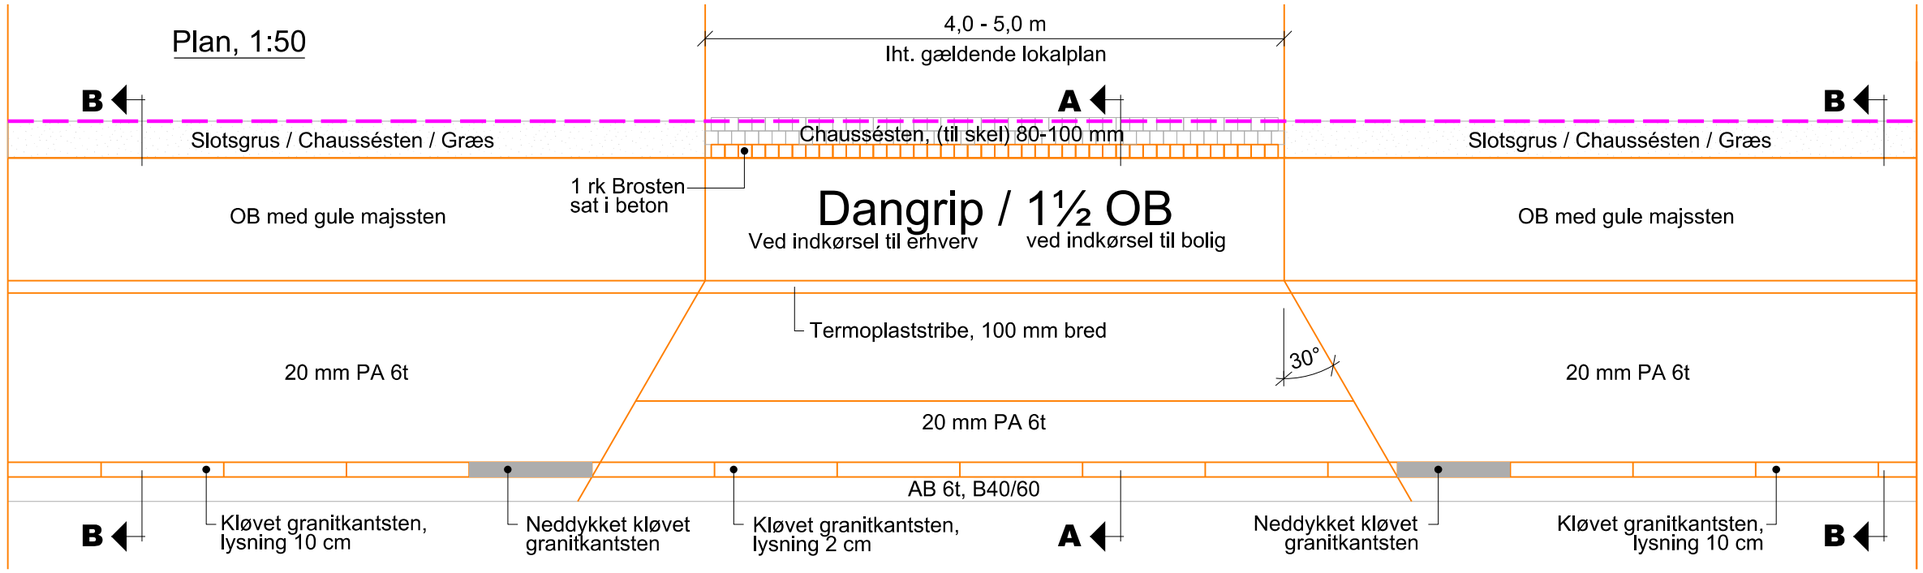

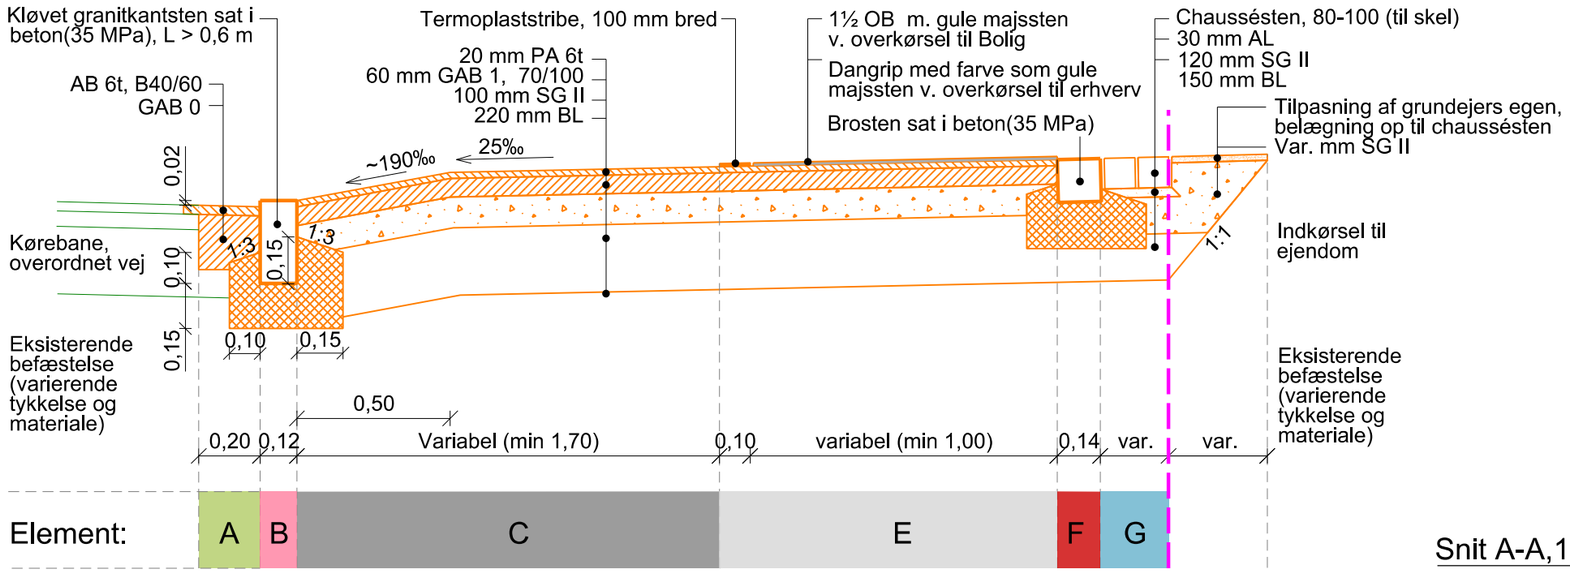

Snit A-A,1:20

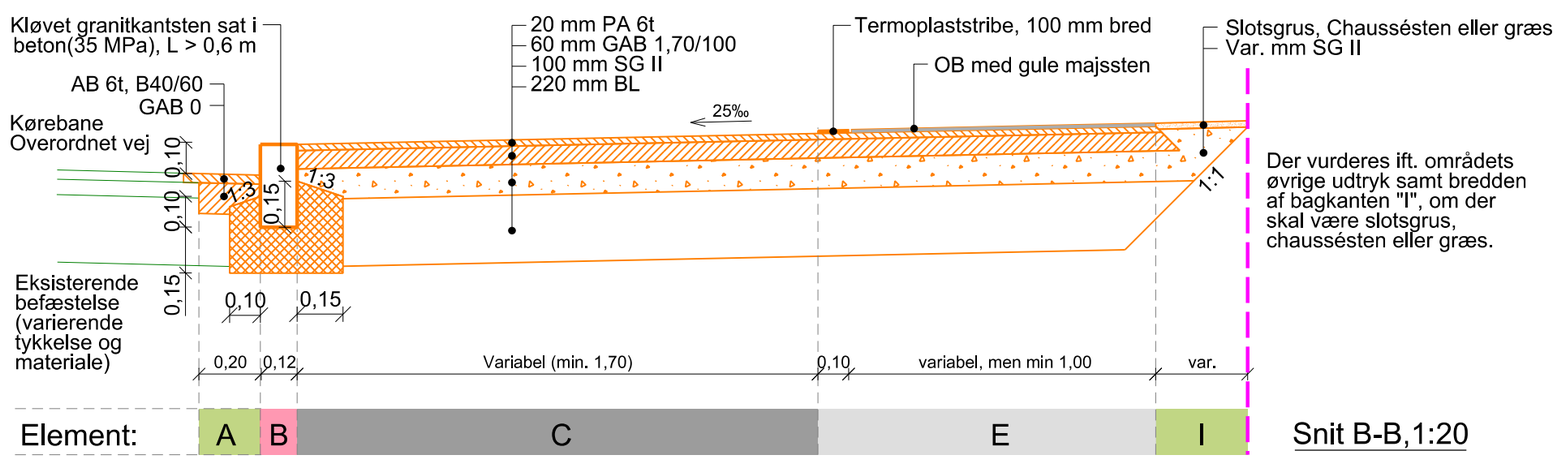

Snit B-B,1:20

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

Rudersdal Kommune
Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision	Init. : KSL	Dato : 2019-12-10


Bilag nr.


Overkørsel til ejendom
Cykelsti og Fortov med OB / gule majssten
Plan og Snit


Bilag 3.7

Mål : 1:50/1:20	Tegn. af : KSL	Kontrol : RSV	Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK
EKJ sag nr. 18-0374

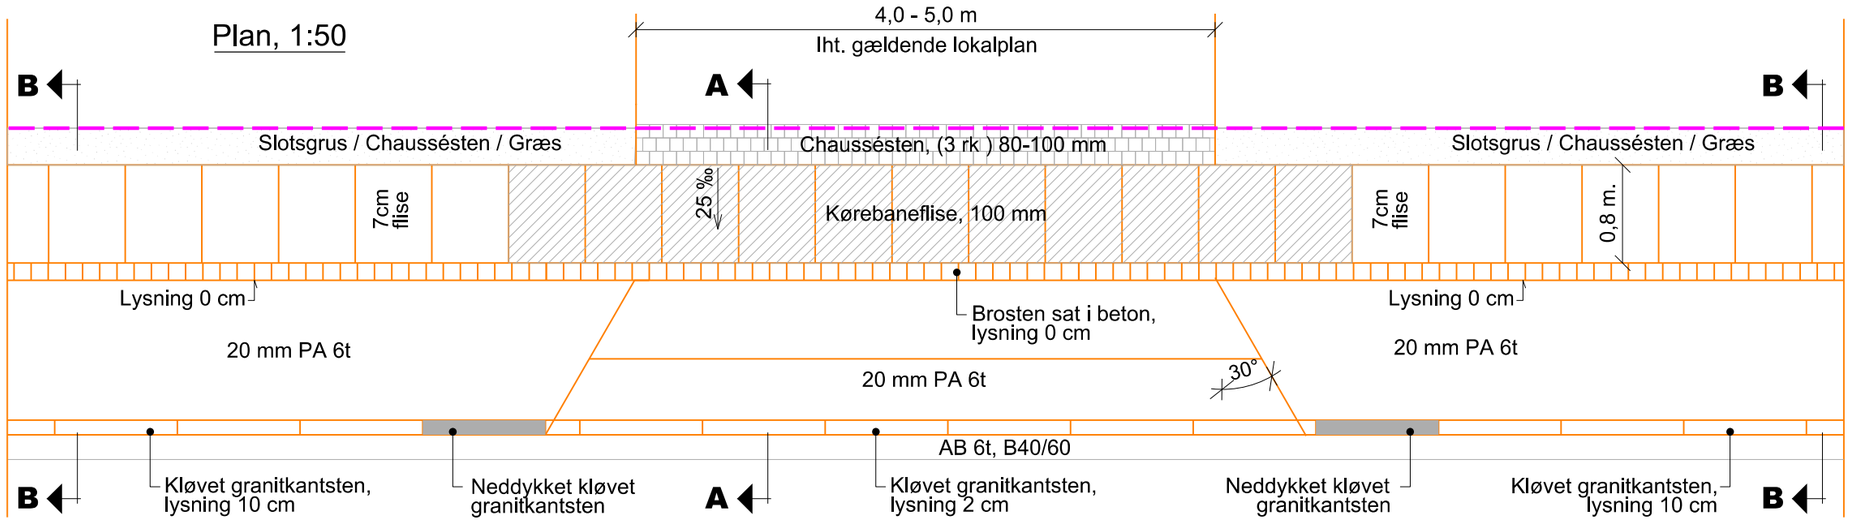

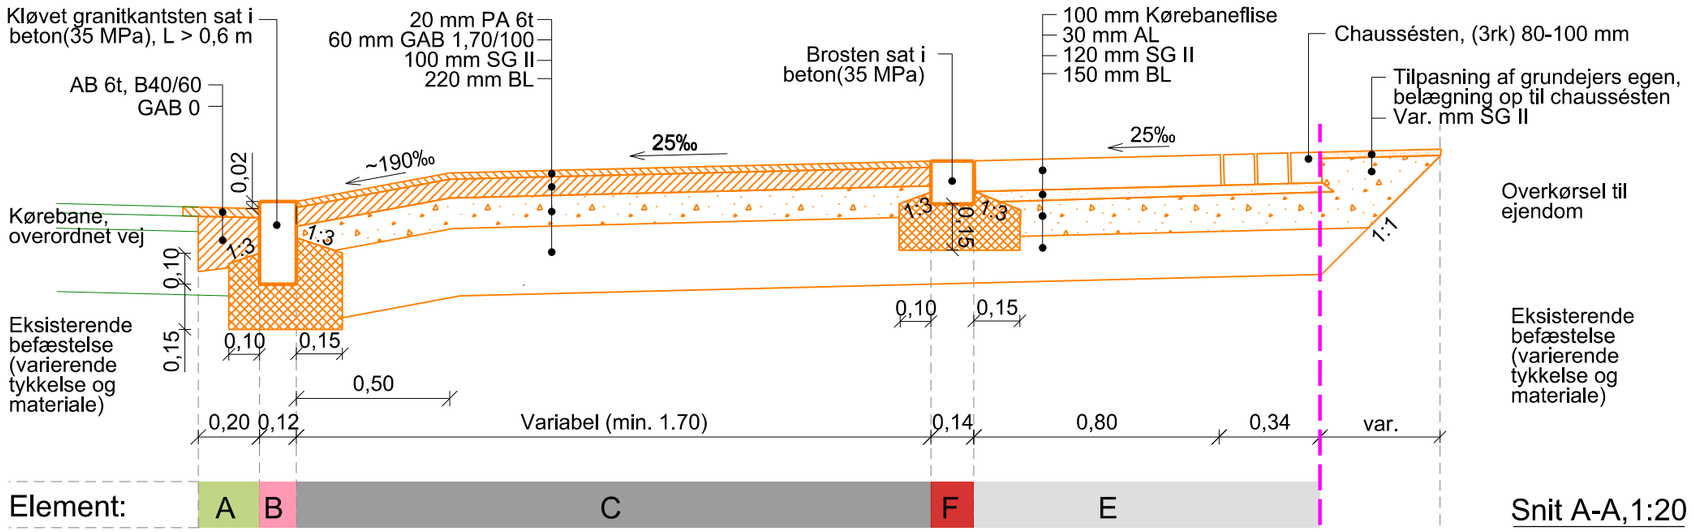

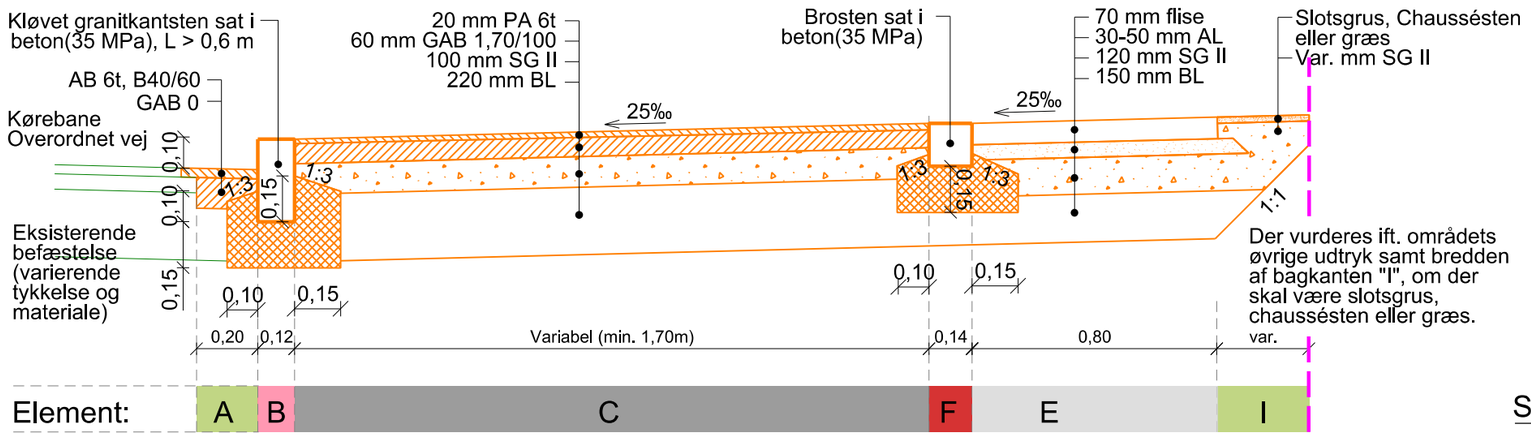

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Matrikelskel

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision | Init. : KSL | Dato : 2019-12-10

Bilag nr.

Overkørsel til ejendom
Delt sti med smalt fortov
Plan og Snit


Bilag 3.8

Mål : 1:50/1:20 | Tegn. af : KSL | Kontrol : RSV | Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK


EKJ sag nr. 18-0374

Fortovshjørne, Radius = 9m.

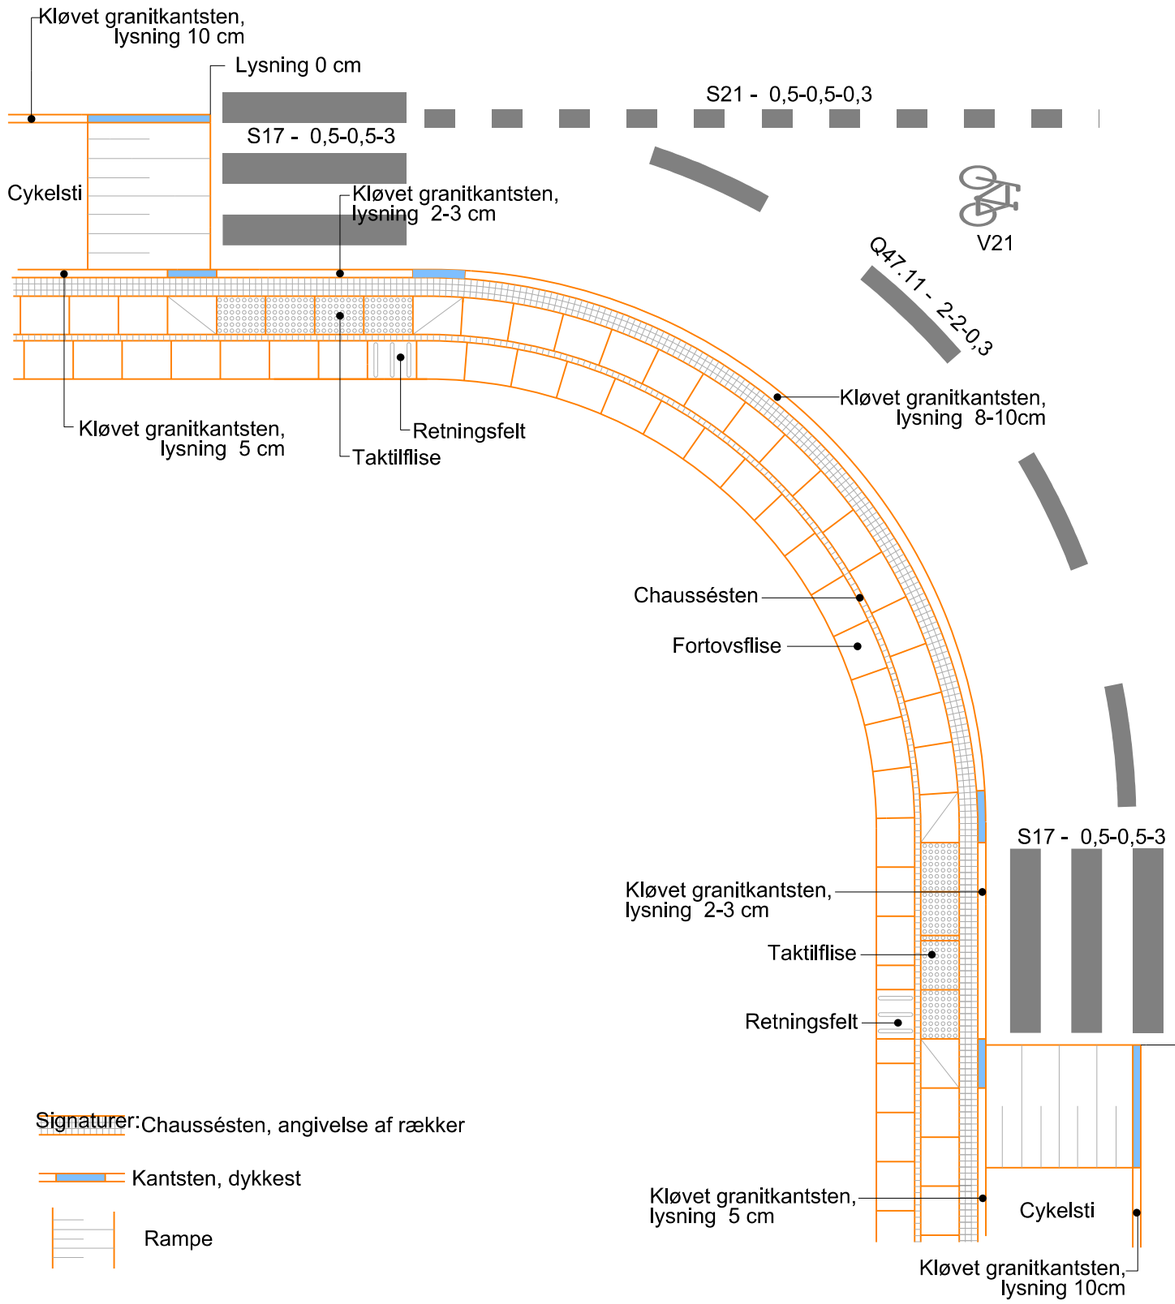

Signaturer:
- Chaussésten, angivelse af rækker
- Kantsten, dykkest
- Rampe

Fortovshjørne, Radius < 9m.

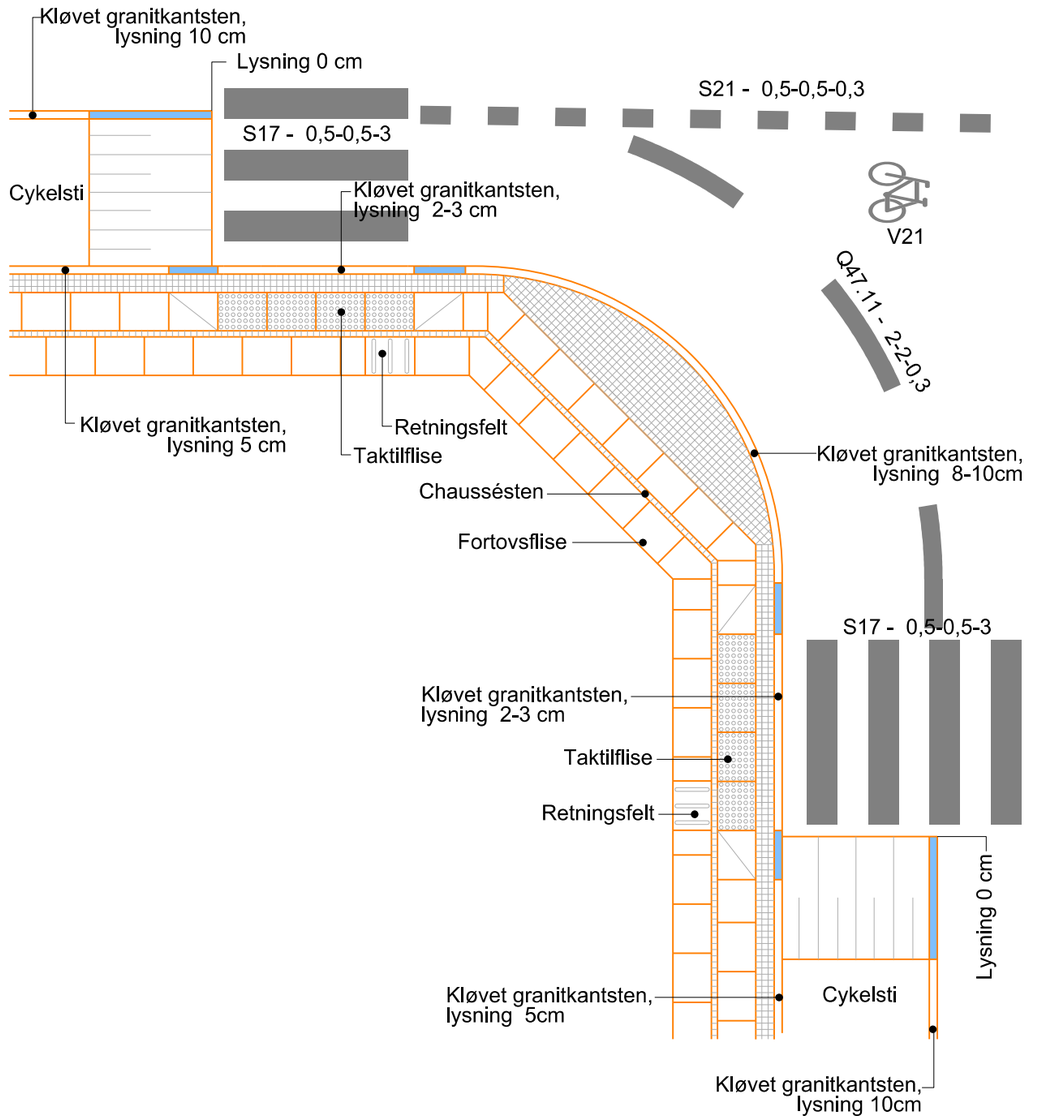

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen

Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision | Init. : KSL | Dato : 2019-12-10

Fortovshjørner


Plan

Bilag nr. Bilag 4.1


Mål :1:100 | Tegn. af : KSL | Kontrol : RSV | Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK

EKJ sag nr. 18-0374

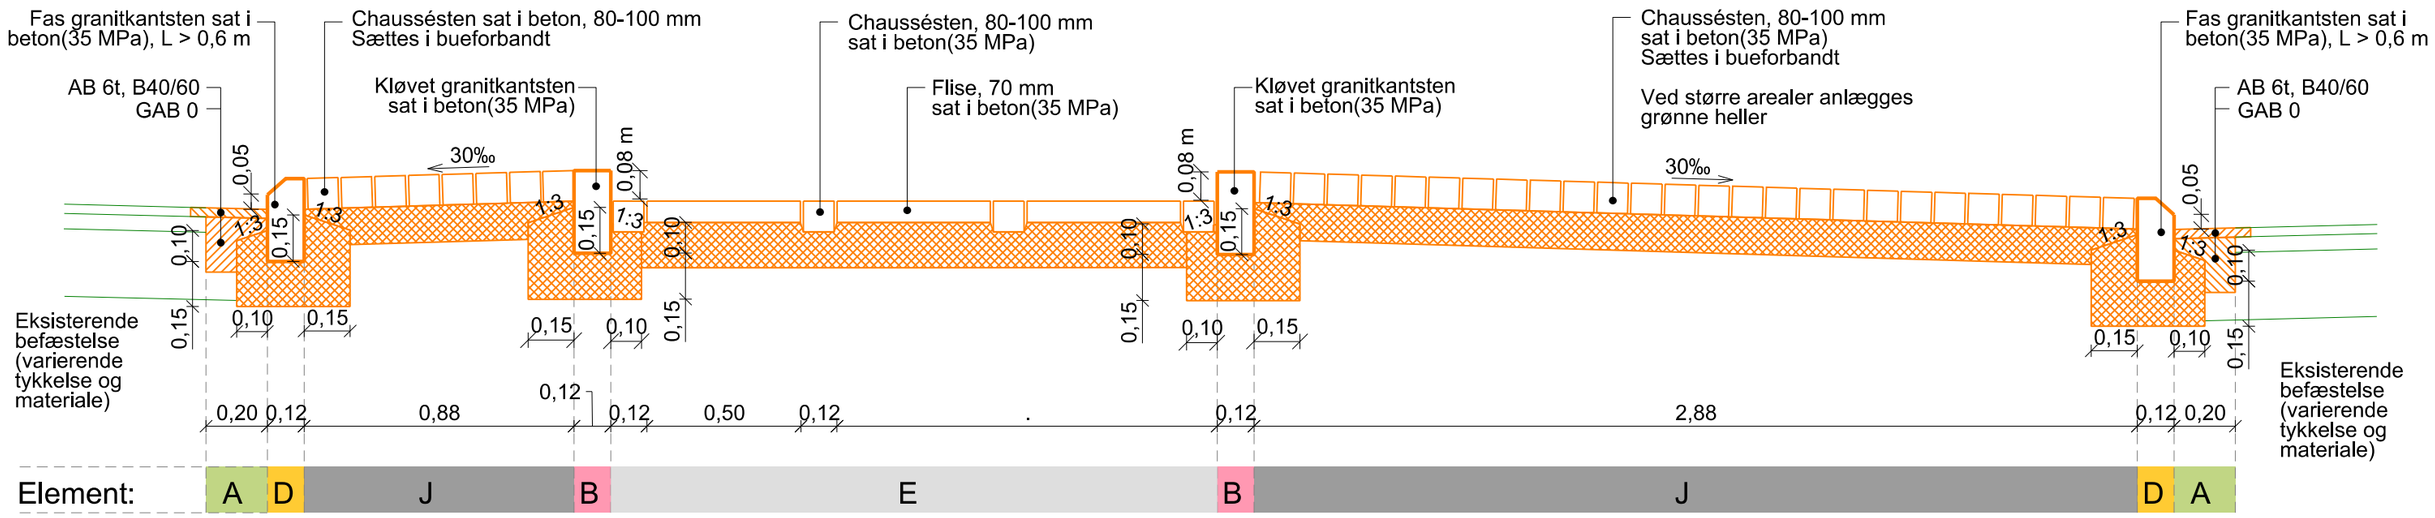

Snit A-A,1:20

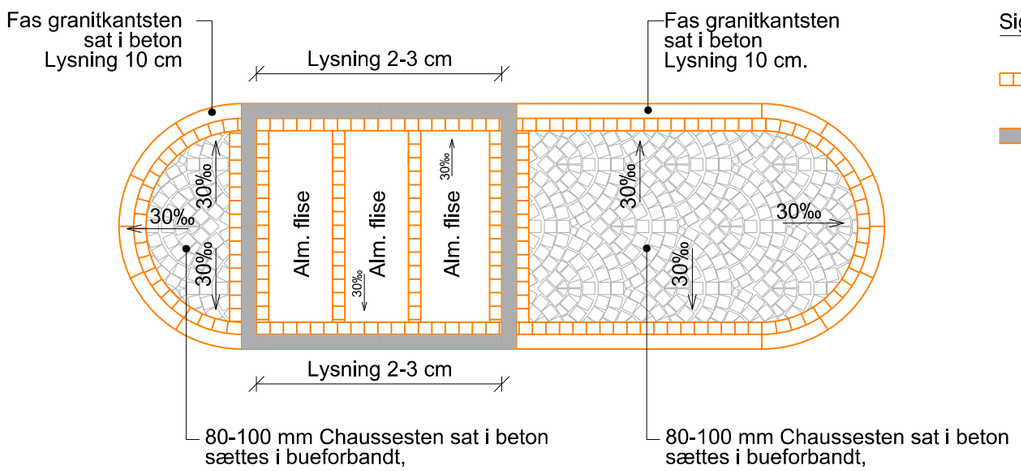

Plan, 1:50

Signaturer

80-100 mm Chaussésten sat i beton

Kløvet granitkantsten sat i beton

Note :

Alle ubenævnte mål er i m.

Vedr. Anlægsbeskrivelser :
Se "Bilag til Anlægshåndbogen"

Rudersdal Kommune

Anlægshåndbogen — Dato : 2019-07-15

Rev. : Generel revision — Init. : KSL — Dato : 2019-12-10

Bilag nr.

Midterhelle

Plan og Snit

Bilag 4.2

Mål : 1:50/1:20 — Tegn. af : KSL — Kontrol : RSV — Godkendt : JELH

EKJ • RÅDGIVENDE INGENIØRER AS • BLEGDAMSVEJ 58 • 2100 KØBENHAVN Ø • T: 3311 1414 • E-MAIL: INFO@EKJ.DK

EKJ sag nr. 18-0374

Anlægsbeskrivelser : Bilag til Anlægshåndbogen
For specifikke belægningsopbygninger henvises til "Anlægshåndbogens tegningsbilag"

Element:	belægningstyper	Øvrige krav	Yderligere info
Forkant A	AB 6t	Tykkelse som eksisterende asfalt. Opfyldning indtil lysningshøjde på minimum 100 mm. Bit. 40/60	Asfaltskæring langs kantsten udføres 0,20 m fra kantsten hvis der er ingen eller 1 rk. brosten langs kantsten under asfalten, hhv. 0,35 m hvis der er 2 rk. eller hvis eksisterende kantsten er sat i beton. Brosten langs kansten under asfalt fjernes. Der tilbagefræses med 0,5 m fra kantstenslysning i eksisterende slidlag.
	GAB 0	Påfyldes til underside eksisterende slidlag	
Kantsten B	Kløvet uaffaset granitkantsten Genindvundne (Se "øvrige krav")	Længde: Min. 0.6 m. Kløvemærker vendes væk fra lysning. Nye kantsten skal være kløvede, grå portugisiske granitkantsten, som Granja eller tilsvarende, 120 – 130, høj i henhold til DS 1136, anneks B. Foreskreven fugebredde (10 mm) mellem kantstenene skal overholdes, og det kan derfor blive aktuelt af renskære/forarbejde kantstensender. Skarpe kanter må ikke forekomme. Granittype skal godkendes af Vejsektionen inden bestilling.	*Busstoppesteder* : Stokhuggede faskantsten eller kløvede, affasede granitkantsten. *Heller* ved parkeringsarealer ved smalt vejprofil: Stokhuggede faskantsten eller kløvede, affasede granitkantsten. Rundkørsler, ml. cirkulationsareal og overkørselsareal: Affasede granitkantsten
	Ærtestensbeton 35MPa beton, Passiv miljøklasse	Sætmål 15 mm. (Jordfugtig)	
Cykelsti C	PA 6t		
	GAB I, 70/100		
	SG type II	Skal opfylde krav til bundsikringsgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	Evt. geonet eller geotekstil	Ved uegnet råjord (fed ler, silt, mudret fyld eller moræneler med c_v < 50 kPa Geotekstil skal være minimum som Fibertex F2-B. Geonet: Se "yderligere info"	Geonet: *Materiale: Polypropylen* *Maskestørrelse: 39 x 39 mm* *Minimum indhold af kulstof iht. BS2782, afsnit 4, metode 452B, 1993: 2 %* *Kvalitetskontrolstyrke i både tværretningen og længderetningen iht. ISO 10319 og som en nedre 95 % statistisk grænseværdi: Tult = 20,0 kN/m, belastning ved 2 % stræk = 7,0 kN/m, belastning ved 5 % stræk = 14,0 kN/m.*
	Ny og Eksisterende BL	Skal opfylde krav til bundsikringsgrus type II, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
Kantsten D	Kløvet fas granitkantsten Genindvundne (Se "øvrige krav")	Længde: Min. 0.6 m. Kløvemærker vendes væk fra lysning. Nye kantsten skal være kløvede, grå portugisiske granitkantsten, som Granja eller tilsvarende, 120 – 130, høj i henhold til DS 1136, anneks B. Foreskreven fugebredde (10 mm) mellem kantstenene skal overholdes, og det kan derfor blive aktuelt af renskære/forarbejde kantstensender. Skarpe kanter må ikke forekomme. Granittype skal godkendes af Vejsektionen inden bestilling.	*Busstoppesteder* : Stokhuggede faskantsten eller kløvede, affasede granitkantsten. *Heller* ved parkeringsarealer ved smalt vejprofil: Stokhuggede faskantsten eller kløvede, affasede granitkantsten. Rundkørsler, ml. cirkulationsareal og overkørselsareal: Affasede granitkantsten
	Ærtestensbeton 35MPa beton, Passiv miljøklasse	Sætmål 15 mm. (Jordfugtig)	
Fortov E	Chaussésten	Nye chaussésten skal være iht. DS1136, anneks B af grå portugisisk granit	Chausséstene skal sættes i buer i henhold til DS 1136:2013
	Fortovsflise, affaset og med fugeknaster	Dimension for overkørsel: 62.5 x 80 x 10 cm. Dimension generelt: 62.5 x 80 x 7 cm. Grå 2-lags fortovsflise iht. DS 1339	Følgende krav skal overholdes: -Hovedmål: Klasse 2, mærket P -Diagonalmål: Klasse 1, mærket J -Frost-/tøbestandighed (vejrbestandighed): Klasse 3, mærket D -Bøjningsstyrke: Klasse 2, mærket T -Brudlast: Klasse 110, mærket 11 for 7 cm fliser hhv. klasse 250, mærket 25 for 10 cm fliser. -Slidstyrke: Klasse 1, mærket F eller klasse 3, mærket H efter nærmere aftale med Vejsek-tionen. -Der kræves homogenitet og ensartet udseende i leverancerne.
	Leret slotsgrus	Skal leve op til speceifikationernen i "Undersøgelse af Slotsgrus, Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet, 2006".	
	AG	Skal opfylde krav til afretningsgrus, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	SG type II	Skal opfylde krav til stabilgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	Evt. geonet eller geotekstil	Ved uegnet råjord (fed ler, silt, mudret fyld eller moræneler med cv < 50 kPa Geotekstil skal være minimum som Fibertex F2-B. Geonet: Se "yderligere info"	Geonet: Materiale: Polypropylen Maskestørrelse: 39 x 39 mm Minimum indhold af kulstof iht. BS2782, afsnit 4, metode 452B, 1993: 2 % Kvalitetskontrolstyrke i både tværretningen og længderetningen iht. ISO 10319 og som en nedre 95 % statistisk grænseværdi: Tult = 20,0 kN/m, belastning ved 2 % stræk = 7,0 kN/m, belastning ved 5 % stræk = 14,0 kN/m.
	Ny og Eksisterende BL	Skal opfylde krav til bundsikringsgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
Brostenskant F	Brosten Genindvundne	Nye brosten skal være grå portugisisk granit, toleranceklasse 2 iht. DS1136, anneks B Lysningskrav: 0 cm	Fuger mellem brosten skal være af tyktflydende grusbeton (konsistens som æblegrød), beton-blanding 1:3 med 0 – 6 mm skarpkantet grus. Må ikke indeholde flint eller frostfarligt mate-riale.
	Ærtestensbeton 35MPa beton, Passiv miljøklasse	Sætmål 15 mm. (Jordfugtig)	

Anlægsbeskrivelser : Bilag til Anlægshåndbogen
For specifikke belægningsopbygninger henvises til "Anlægshåndbogens tegningsbilag"

Rumlefelt G	Chaussésten	Nye chaussésten skal være iht. DS1136, anneks B af grå portugisisk granit	Chausséstene skal sættes i bueforbandt i henhold til DS 1136:2013
	AG	Skal opfylde krav til afretningsgrus, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	SG type II	Skal opfylde krav til stabilgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	Evt. geonet eller geotekstil	Ved uegnet råjord (fed ler, silt, mudret fyld eller moræneler med cv < 50 kPa Geotekstil skal være minimum som Fibertex F2-B. Geonet: Se "yderligere info"	Geonet: Materiale: Polypropylen Maskestørrelse: 39 x 39 mm Minimum indhold af kulstof iht. BS2782, afsnit 4, metode 452B, 1993: 2 % Kvalitetskontrolstyrke i både tværretningen og længderetningen iht. ISO 10319 og som en nedre 95 % statistisk grænseværdi: Tult = 20,0 kN/m, belastning ved 2 % stræk = 7,0 kN/m, belastning ved 5 % stræk = 14,0 kN/m.
	Ny og Eksisterende BL	Skal opfylde krav til bundsikringsgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
Overkørsel H	Brosten Genindvundne	Nye brosten skal være grå portugisisk granit, toleranceklasse 2 iht. DS/EN 1342 Lysningskrav: 0 cm	Fuger mellem brosten skal være af tyktflydende grusbeton (konsistens som æblegrød), beton-blanding 1:3 med 0 – 6 mm skarpkantet grus. Må ikke indeholde flint eller frostfarligt materiale.
	AG	Skal opfylde krav til afretningsgrus, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
	Cementbundet SG type II	Skal opfylde krav til stabilgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242 Cement tilføres i blandingsforhold 1 del til 5 dele SG II.	I overkørsler med meget og tung trafik, kan belægningsopbygningens SG-lag tilføres cement.
	Evt. geonet eller geotekstil	Ved uegnet råjord (fed ler, silt, mudret fyld eller moræneler med cv < 50 kPa Geotekstil skal være minimum som Fibertex F2-B. Geonet: Se "yderligere info"	Geonet: Materiale: Polypropylen Maskestørrelse: 39 x 39 mm Minimum indhold af kulstof iht. BS2782, afsnit 4, metode 452B, 1993: 2 % Kvalitetskontrolstyrke i både tværretningen og længderetningen iht. ISO 10319 og som en nedre 95 % statistisk grænseværdi: Tult = 20,0 kN/m, belastning ved 2 % stræk = 7,0 kN/m, belastning ved 5 % stræk = 14,0 kN/m.
	Ny og Eksisterende BL	Skal opfylde krav til bundsikringsgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	
Bagkant I	Slotsgrus, Chaussésten eller muld med græs	Slotsgrus: Skal leve op til speceifikationernen i "Undersøgelse af Slotsgrus, Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet, 2006". Chaussésten: Nye chaussésten skal være iht. DS1136, anneks B af grå portugisisk granit	
	SG type II	Skal opfylde krav til stabilgrus type 2, i CS/EN 13285 og DS/EN 13242	