



Regulativ for Kighanerenden.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Grundlaget for regulativet.....	side 3
2. Betegnelse af vandløbet.....	side 3
3. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne.....	side 3
4. Registreringer.....	side 7
5. Administrative bestemmelser.....	side 12
6. Bestemmelser om sejlads.....	side 12
7. Bredejerforhold.....	side 12
8. Vedligeholdelse.....	side 14
9. Tilsyn.....	side 17
10. Revision.....	side 17
11. Regulativets ikrafttræden.....	side 18
12. Oversigtskort med topografisk opland.....	side 19

Bilag 1. Redegørelse.

Bilag 2. Tegninger.

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

Kighanerenden er optaget som kommunevandløb nr. 1 i Søllerød kommune i henhold til vedtagelse af kommunalbestyrelsen den 14.januar 1924.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.
- Tidligere regulativ godkendt af Københavns amtsråd den 14.marts 1957,samt tillæg til dette godkendt den 6.august 1964.
- Projekt for restaurering af Kighanerenden vedtaget af teknisk udvalg den 27.oktober 1987.

Der er ved udarbejdelsen taget hensyn til de overordnede retningslinier i vandområdeplan m.m.. Der henvises iøvrigt til redegørelsen i bilag 1.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer og kendelser.

2. BETEGNELSE FOR VANDLØBET.

Nærværende regulativ omfatter hele Kighanerenden fra vandløbets station 0 beliggende 60 meter øst for Attemosevej i skellet mellem matr. 6l af Søllerød by, Søllerød sogn og matr. 6ah af Nærum by, Nærum sogn.

Herfra løber Kighanerenden i østlig og nordøstlig retning indtil udløbet i Maglemoserenden i skellet mellem matr. 3t og 3s Enrum by,Vedbæk sogn (station 5776) – jævnfør i øvrigt oversigtskort side 19.

Regulativet omfatter ialt 5776 meter vandløb i Søllerød kommune.Der er ingen rørlagte strækninger.

Regulativets koter refererer til D.N.N. system GM.


3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG VANDFØRINGSEVNE.

Vandløbets vedligeholdelse skal ske med henblik på at sikre vandløbets vandføringsevne og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vandføringsevnen eller gennemstrømningsarealet, som skal være til stede i vinterperioden 1. januar til 30. april, beskrives ved en teoretisk bundkote, bredde, fald og anlæg.

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot gennemstrømningsarealet ved en given

vandspejlskote er lige så stort, som det areal, der er beskrevet ved den teoretiske bundkote, bredde, fald og anlæg – jævnfør eksempel.

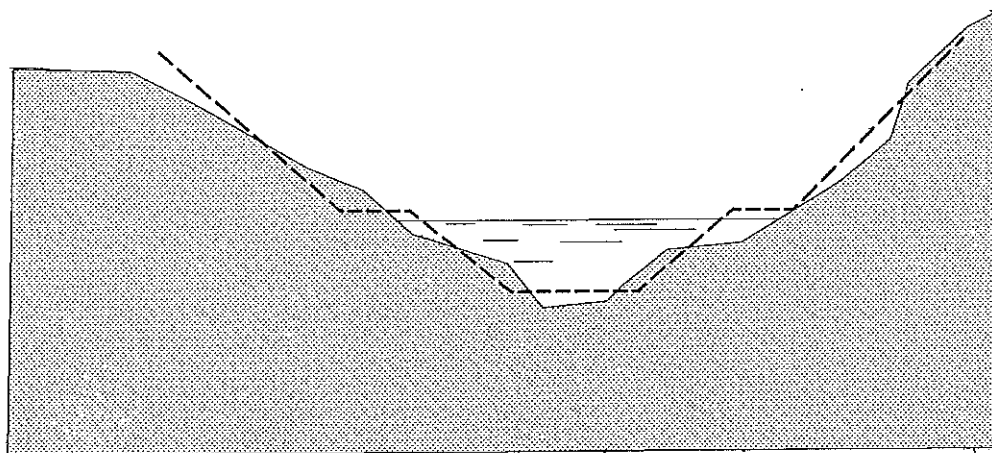

Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert tredje år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. På strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer foretages kontrollen hvert år.

Der foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver højere vandstand, end den ville have været ved de i afsnit 3.2 angivne dimensioner.

3.1. Stationering m.m..

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Der er placeret vandstandsskalaer i station 3036 og 3522.


Stationering	Regulativmæssig bundkote
3036	7.54
3522	7.09

Desuden er der placeret bolte på broer og overkørsler.
Boltenes placering og koter er angivet i nedenstående skema:

Stationering	Beliggenhed	Kote bolt
795	Helsingørmotorvej	12.26
890	Helsingørmotorvej	12.43
2036	Egebækvej	10.07
2061	Egebækvej	10.17
2923	Rundforbivej	9.80
2941	Rundforbivej	9.64
3706	Frydenlundsvej	9.19
3738	Frydenlundsvej	9.25
4108	Caroline Mathilde Vej	8.87
4123	Caroline Mathilde Vej	8.78
4407	Grisestien	7.68
4427	Grisestien	7.77
4655	Kystbanen	7.13
4680	Kystbanen	7.00

3.2. Dimensioner.

Vandføringsevnen eller gennemstrømningsarealet beskrives ved følgende teoretiske dimensioner – jævnfør skitse.

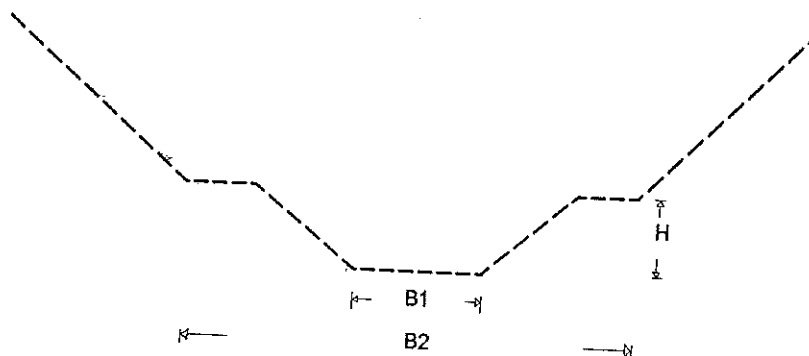

Station	Opstrøms/ nedstrøms bundkoter meter	Fald o/oo	Bundbredde meter		Højde H meter	Anlæg
			B1	B2		
0-35	17.94/15.47	70.57	0.25	2.00	0.40	1
40-200	15.12/12.50	16.38	0.25	2.00	0.40	1
215-795	12.36/10.95	2.43	0.25	2.00	0.40	1
890-1272	10.84/10.56	0.73	0.25	2.00	0.40	1
1272-2036	10.56/8.85	2.24	0.25	2.00	0.40	1
2061-2450	8.79/8.38	1.05	0.50	2.00	0.40	1
2450-2923	8.38/7.88	1.06	0.50	3.00	0.40	1
2941-3100	7.86/7.33	3.33	0.50	2.00	0.40	1
3100-3536	7.33/7.08	0.57	0.50	2.00	0.40	1
3536-3706	7.08/6.96	0.71	0.50	2.00	0.40	1
3738-4108	6.92/6.62	0.81	0.50	2.00	0.40	1
4123-4407	6.58/5.82	2.68	0.50	2.00	0.40	1
4427-4453	5.78/5.73	1.92	0.50	2.00	0.40	1
4453-4655	5.73/5.19	2.67	0.50	2.00	0.40	1
4680-4750	5.14/4.36	11.14	0.50	2.00	0.40	1
4750-4900	4.36/3.73	4.20	0.50	2.00	0.40	1
4900-5050	3.73/3.40	2.20	0.50	2.00	0.40	1
5050-5150	3.40/2.40	10.00	0.50	2.00	0.40	1
5150-5250	2.40/1.90	5.00	0.50	2.00	0.40	1
5250-5350	1.90/1.20	7.00	0.50	2.00	0.40	1
5350-5776	1.20/0.50	1.64	0.75	2.00	0.40	1

4. REGISTRERINGER.

4.1. Broer og overkørsler.


Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

Beliggenhed (station)	Bundkoter ved ind- og udløb	Rørdiame- ter/ gennem- løbsbredde	Frihøjde	Ejerforhold	Bemærkninger
m	m	cm	cm		
35-40	15.47 15.12	Ø47	-	Privat	
200-215	12.50 12.36	Ø75	-	Kommunen	Grøn sti nr. 11
615	11.39	-	30	Kommunen	Gangbro af træ
783	10.98	-	115	Kommunen	Gangbro af træ
795-890	10.95 10.84	Ø110	-	Vejdirek- toratet	Helsingørmotor- vej
926	10.81	-	146	Kommunen	Betonbro
1030	10.74	-	136	Privat	Træbro
1171	10.63	-	69	Privat	Betonbro
1220	10.60	-	49	Privat	Træbro
1272	10.56	Ø75	-	Privat	Overkørsel
1302	10.50	-	211	Kommunen	Kloakbro
1650	9.82	-	160	Kommunen	Kloakbro
1910	9.31	-	119	Kommunen	Kloakbro
2036-2061	8.85 8.79	Ø163	-	Kommunen	Egebækvej
2066	8.79	-	93	Kommunen	Kloakledning
2865	7.94	-	85	Kommunen	Gangbro af jern
2923-2941	7.88 7.86	Ø163	-	Kommunen	Rundforbivej
3706-3738	6.96 6.92	123	156	Kommunen	Frydenlundsvej
4004	6.70	-	145	Privat	Træbro

Beliggenhed (station)	Bundkoter ved ind- og udløb	Rørdiame- ter/ gennem- løbsbredde	Frihøjde	Ejerforhold	Bemærkninger
m	m	cm	cm		
4108-4123	6.62 6.58	Ø220	-	Privat	Caroline Mathilde Vej
4196	6.38	-	195	Privat	Trægangbro
4319	6.06	-	134	Privat	Trægangbro
4407-4427	5.82 5.78	127	170	Kommu- nen	Grisestien
4655-4680	5.19 5.14	126	163	DSB	Kystbanen
4683-4687	5.13	-	172	Kommu- nen	Træbro
5112	2.78	-	130	Privat	Betonbro
5387	1.14	Ø165	-	Privat	Overkørsel
5595	1.04	-	180	Privat	Betonbro

4.2. Stemmebygværker, styrt, flodemål.

Station 2821 Stemmebygværk

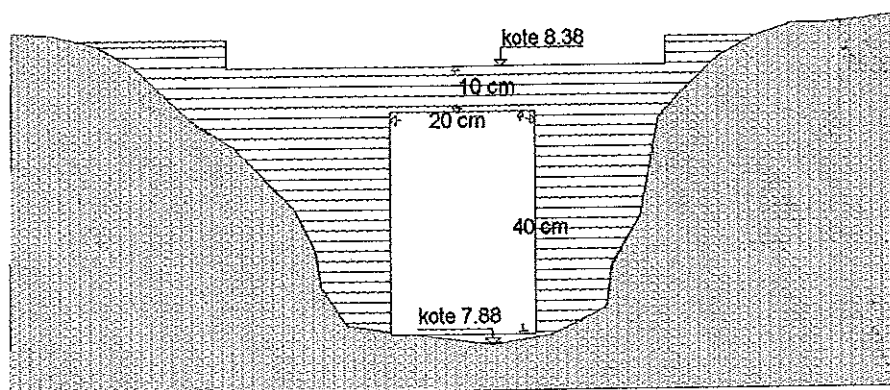

4.3. Øvrige bygværker.

Station	Funktion	Ejer
910	Sandfang	–
2250	Sandfang	–
2864	Skinne til vandføringsmålinger	Søllerød Kommune
3743	Sandfang	–
4150	Registrerende vandstandsmåler	Københavns Amt
4223	Sandfang	–
5395	Sandfang	–

4.4. Kabler og ledninger.

Følgende ledninger er ført under Kighanerenden:

Station	Funktion	Ejer
351	gasledning	HNG
640	Vandleledning	Gentofte kommune
680	Vandleledning	Gentofte kommune
2885	Vandleledning	Søllerød kommune
3525	Pumpeledning	Søllerød kommune

4.5. Placering af dræn- og spildevandsudløb.

Synlige udløb på opmålingstidspunktet:

Beliggenhed (station) m	Vandløbs- side	Bund- kote m	Rørdimen- sion cm	Bemærkninger
51	Venstre	15.46	Ø15	Afløb fra Kalvemosen
52	Venstre	15.28	Ø15	Afløb fra Langkæret
260	Venstre	-	Åbent	Afløb fra sø
451	Venstre	11.89	Ø3"	Dræn
544	Højre	11.72	Ø30	Afløb fra Nærum vandværk
634	Venstre	11.32	Ø20	Afløb fra sø
652	Venstre	11.31	Ø40	Udløb fra skyllebrønd
698	Højre	11.74	Ø30	Udløb fra skyllebrønd
906	Højre	11.16	Ø30	Udløb fra olieudskiller
950	Venstre	11.13	Ø25	Udløb fra sø
972	Venstre	11.80	Ø25	Udløb fra sø
2064	Højre	9.65	Ø20	Vejvandsudløb fra Egebækvej
2074	Venstre	8.76	Ø100	Overløbsledning
2109	Venstre	8.80	Ø45	Overløbsledning
2138	Venstre	8.83	Ø30	Udløb af rensset spildevand
2146	Højre	9.64	Ø30	Udløb fra parkeringsplads
2214	Venstre	-	Åbent	Overløbsgrøft fra forsinkelses- bassin
2387	Venstre	-	Åbent	Grøft
2670	Højre	8.24	Ø25	Vejvandsudløb fra Rundforbivej
2814	Venstre	7.86	Ø20	Dræn
2840	Venstre	7.98	Ø40	Nødoverløb fra pumpestation
2871	Venstre	8.58	Ø7	Udløb fra vandværk
2875	Venstre	8.55	Ø28	Udløb fra vandværk
2892	Venstre	8.25	Ø22	Dræn

Beliggenhed (station) m	Vandløbs- side	Bund- kote m	Rørdimen- sion cm	Bemærkninger
2922	Venstre	8.50	Ø15	Vejvandsudløb fra Rundforbivej
2922	Højre	8.52	Ø20	Vejvandsudløb fra Rundforbivej
3080	Venstre	7.71	Ø15	Vejvandsudløb fra Højbjergvej
3522	Venstre	-	Åbent	Grøft
3739	Venstre	8.14	Ø30	Vejvandsudløb fra Frydenlunds- vej
3776	Højre	-	Åbent	Overløbsgrøft fra sparebassin
3787	Højre	7.48	Ø7.5	Dræn
4082	Venstre	7.61	Ø20	Vejvandsudløb
4108	Midte	-	Ø10	Vejvandsudløb fra Caroline Mat- hilde Vej
4571	Venstre	5.52	Ø3"	Dræn
4588	Venstre	5.42	Ø10	Udløb fra sø
4630	Højre	6.16	Ø30	Udløb fra søer
5296	Venstre	-	Åbent	Grøft

4.6. Eksisterende beplantning.

Langs størstedelen af Kighanerenden er der i 1990 plantet træer (El) for at begrænse grødevæksten.

4.7. Bundforhold.

Bundforholdene i Kighanerenden varierer som følge af det skiftende fald. På strækninger med ringe fald består bunden af finkornet organisk materiale og sand. På strækninger med bedre faldforhold består bundmaterialet af grus og småsten.

Materialetransporten i vandløbet er betydelig, hvilket især skyldes tilledning af spildevand og overfladevand fra befæstede arealer, samt at vandløbet stadig er ustabilt efter den gennemgribende restaurering i 1988-1990.

4.8. Restaureringsforanstaltninger.

I 1988-1990 gennemgik Kighanerenden en gennemgribende restaurering, hvor den

eksisterende flisebeklædning blev fjernet, og hvor vandløbets tværsnit og forløb blev ændret.

I 1994 er der udlagt gydegrus på strækninger med stort fald, samt etableret fiskeskjul.

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

1. Kighanerenden administreres af Søllerød kommune.
2. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres og således, at de fastsatte mål i recipientkvalitetsplanen tilgodeses.
3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler Kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke hele eller delvis omlægning af rørlagte strækninger. Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til afsnit 8.
4. Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk søges forbedret.

Vedligeholdelse af øvrige bygværker – broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. – påhviler de respektive ejere eller brugere, jfr. punkt 1.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på Kommunens foranstaltning og på ejerens bekostning.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS.

Den almindelige ret til sejlads med småfartøjer gælder ikke for Kighanerenden.

7. BREDEJERFORHOLD.

1. På 2.00 meter brede banketter langs vandløbets øverste kant må der i landzone ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, anbringes hegn eller opføres bygværker.
2. Ejere og brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbet, må i øvrigt tåle udførelse af de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transporten langs vandløbets bredder.
Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 5 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes nærmere end 5 meter fra vandløbets øverste kant, og for rørlagte strækninger

nærmere end 3 meter fra rørledningernes midte.

3. Arealer, der grænser op til vandløbet, må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med, og mindst 2.00 meter fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn kan tilsynet kræve fjernet med 1 uges varsel, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. vandforsyningslovens bestemmelser.

4. Ingen må hindre vandets frie løb, bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden forandres, jævnfør vandløbslovens bestemmelser.
5. Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse.
6. Foranstaltninger med anlæg, der medfører, at tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven, må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
7. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der medfører aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 27.
8. Kighanerenden er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Der må således ikke foretages ændringer af vandløbets tilstand uden tilladelse fra Københavns Amt.
9. Nye tilløb og tilløb der reguleres kan kræves forsynet med en indtil 5 m bred overkørsel ved udløbene til brug for tilsynet og til transport af materiel og maskiner, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af drænledninger med pumpestationer og andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den i regulativet fastsatte bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 1.25 m under terræn, dog minimum 20 cm over den bundkote, som er angivet i afsnit 3.2.

10. Kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandløb, vandløbsbanket, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan Kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.

11. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige begivenheder, kan Kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens §55.
12. Skyggegivende træer og buske på vandløbets 2 m banket skal i videst mulig omfang søges bevaret. Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbets syd- og vestsider.

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer eller besværliggør markarbejdet.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, når dette er foreneligt med recipientkvalitetsmålsætningen, tillade mere omfattende fældning og beskæring af beplantningen langs vandløbet.

Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udynding.

Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning på 2 m banketten, for at øge beskygningen af vandløbet. Udgiften hertil og vedligeholdelsen påhviler vandløbsmyndigheden.

13. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOLDELSE.

8.1 Grødeskæring.

I vandløbet grødeskæres mindst tre gange om året inden for perioderne:


01. juni	– 15. juli
16. juli	– 31. august
01. september	– 15. oktober

Undtaget herfra er strækningerne st. 215 – 480, 890 – 1300, 4680 – 5250 og 5400 – 5776, hvor der grødeskæres én gang årligt i perioden 1. september – 15. oktober.

På strækningen st. 0 – 200, 480 – 795, 1300 – 2400 og 5250 – 5400 grødeskæres to gange årligt 16. juli–31. august og 01. september – 15. oktober.

Hvis vandløbsmyndigheden skønner det nødvendigt, kan ekstraordinær grødeskæring foretages.

Grøden fjernes som hovedregel aldrig helt, men kun i en slynget strømrende. Vandløbets naturlige strømrende kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil (se nedenstående figur). Grøden i strømrenden skæres så vidt muligt i bund. Derimod efterlades den grøde, der vokser uden for strømrenden.

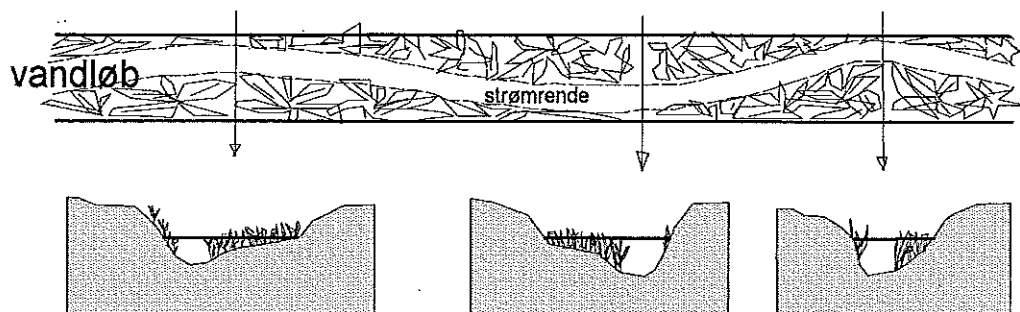

Der efterlades herved så meget grøde i vandløbet, at der opretholdes en rimelig vanddybde af hensyn til vandløbsfaunaen.

På nedenstående skema ses de ved grødeskæringen anvendte strømrendebredder:

Station	Bundbredde	Strømrende
m	m	m
0-2036	0.25	0.25
2061-5350	0.50	0.50
5350	0.75	0.50

Grøden skæres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, dog kan nyudviklet miljøvenligt materiel tillige benyttes til vedligeholdelsesarbejdet.

8.2 Bundoprensning.

Oprensningen foretages ud fra kravene til vandløbets bundkote og tværsnitsareal som beskrevet i kap. 3. Når det er konstateret, at tværsnitsarealet er for lille, foretages oprensning i førstkomende 1. august - 1. november.

Bundoprensningen må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke fjernes. Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, med mindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.

Ved oprensning af en større mængde aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine, dog under hensyntagen til de ovennævnte forhold.

Bundoprensningen udføres under hensyntagen til princippet om grødeskæring i strømrrender.

Det skal tilstræbes at bevare underskårne brinker.

Huller i vandløbsbunden må ikke jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Oprensningen udføres således, at vandløbet kan gøres dybere end fastsat i regulativet, dog ikke mere end 30 cm.

En ny oprensning iværksættes ikke før aflejringer når over den teoretiske bundkote i hele vandløbets bredde.

8.3 Bredvegetation.

Som hovedregel slås vandløbskanter og banket ikke. I de tilfælde, hvor slåning foretages, vil den fortrinsvis blive udført efter den 15. september.

De tilfælde, hvor slåning i øvrigt kan blive nødvendig er:

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, såsom bundrensning, kantsikring og udbedring af bygværker, samt sikring af vedligeholdelsesmandskabets færdsel.
- Hvor kantvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb, således at den fastlagte vandføringsevne ikke kan opretholdes.
- Ved bekæmpelse af uønsket vegetation, f. eks. arter som rød hestehov og bjørneklo.
- Ved beplantninger, hvor plejeforanstaltninger er nødvendige.

På steder, hvor vandløbet har tilbøjelighed til at foretage borterodning af brinkerne, og hvor dette samtidig skønnes at være uhensigtsmæssigt for vandløbet, kan vandløbsmyndigheden lade foretage sikring af de truede brinker med sten, faskiner og lignende.

Vedligeholdelse og pleje af beplantningen foretages af vandløbsmyndigheden, i det omfang det skønnes nødvendigt.

Vedligeholdelsen skal navnlig sikre nyplantningers opvækst.

8.4 Vedligeholdelsesarbejdets tilrettelæggelse.

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet bør ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet.

Afskåren grøde skal opsamles kontinuerligt, og lægges på den bagerste del af banketten. På strækninger hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen, og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade større mængder afskåren grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed senest to døgn efter opsamling.

Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør etablering af grødeoptagningspladser eller yderligere sandfang, etableres disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side, og nødvendige arealer hertil kan eksproprieres jfr. vandløbslovens kapitel 13.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets vedlige holdelse, skal brugerne af de tilstødende jorder fjerne mindst 5 m fra vandløbskanterne, eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. Dette gælder dog ikke for grøde, der optages på indrettede grødeoptagningspladser, eller fyld, der optages fra indrettede sandfang.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes.

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan Kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedlige holdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Kommunalbestyrelsen.

9. TILSYN.

Tilsynet med Kighanerenden udføres af Søllerød kommune.

Offentligt vandsyn afholdes 1 gang årligt, indenfor perioden ugerne 22 og 23.

Lodsejere og andre med interesse i vandløbet, som ønsker at deltage i det årlige vandsyn, kan træffe aftale herom med Søllerød kommune, Teknisk Forvaltning.

10. REVISION.

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse.


11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 16. april 1996.


Indsigelser og bemærkninger til regulativforslaget er behandlet af Teknisk Udvalg. Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i regulativet.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget.


Søllerød Kommune, Teknisk Udvalg.
Den 4. juni 1996.


Vibeke Peschardt

Formand for Teknisk Udvalg.


Carl Steen Berggreen
Teknisk Direktør.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.

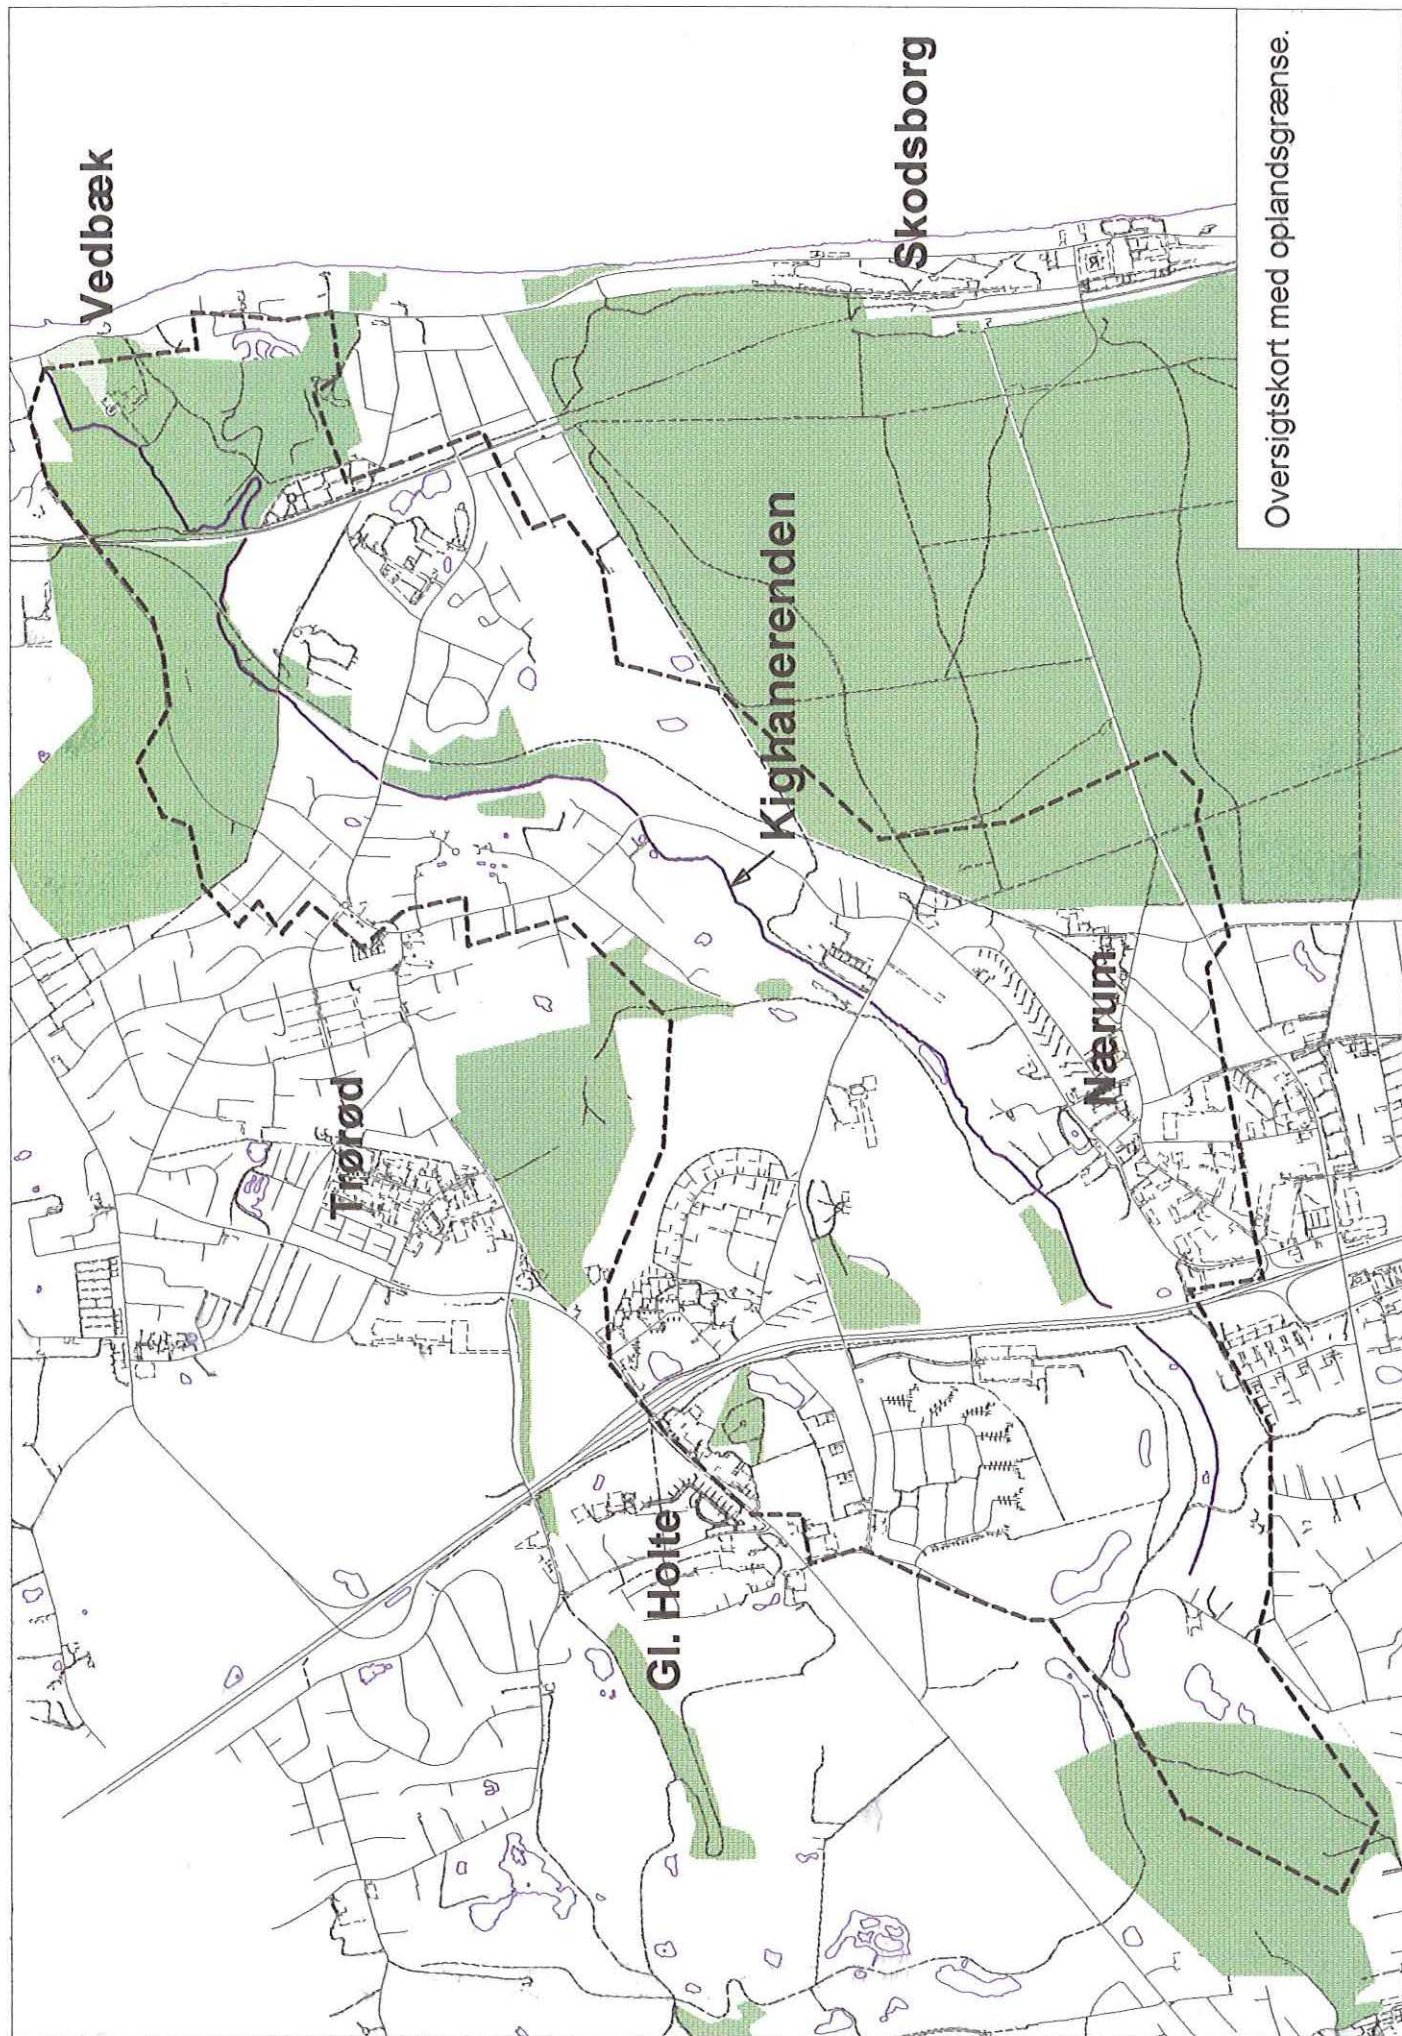

Oversigtskort med oplandsgrænse.