



## *Regulativ for Maglemoserenden.*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| 1. Grundlaget for regulativet.....              | side 3  |
| 2. Betegnelse af vandløbet.....                 | side 3  |
| 3. Vandløbets skikkelse og vandføringsevne..... | side 3  |
| 4. Registreringer.....                          | side 6  |
| 5. Administrative bestemmelser.....             | side 9  |
| 6. Bestemmelser om sejlads.....                 | side 9  |
| 7. Bredejerforhold.....                         | side 9  |
| 8. Vedligeholdelse.....                         | side 11 |
| 9. Tilsyn.....                                  | side 14 |
| 10. Revision.....                               | side 14 |
| 11. Regulativets ikrafttræden.....              | side 15 |
| 12. Oversigtskort med topografisk opland.....   | side 16 |

Bilag 1. Redegørelse.

Bilag 2. Tegninger.

## 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET.

Maglemoserenden er optaget som kommunevandløb nr. 3 i Søllerød kommune den 4. september 1919.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af:

- Miljøministeriets lovebekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.
- Tidligere regulativ godkendt af Københavns amtsråd den 7. september 1983.

Der er ved udarbejdelsen taget hensyn til de overordnede retningslinier i vandområdeplan m.m.. Der henvises iøvrigt til redegørelsen i bilag 1.

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer og kendelser.

## 2. BETEGNELSE FOR VANDLØBET.

Nærværende regulativ omfatter hele Maglemoserenden fra vandløbets station 0 beliggende i skellet mellem offentlig sti nr. 31 (Kratmosestien) og matr. nr. 6a af Holte by, og det slutter ved dets udløb i Øresund syd for Vedbæk havn. Vedrørende vandløbets nærmere forløb - se oversigtskortet side 16.


Regulativet omfatter i alt 4781 meter vandløb i Søllerød kommune, heraf er 384 meter rørlagt. Regulativets koter refererer til D.N.N. system GM.

## 3. VANDLØBETS SKIKKELSE OG VANDFØRINGSEVNE.

Vandløbets vedligeholdelse skal ske med henblik på at sikre vandløbets vandføringsevne og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vandføringsevnen eller gennemstrømningsarealet, som skal være til stede i vinterperioden 1. januar til 30. april, beskrives ved en teoretisk bundkote, bredde, fald og anlæg.

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot gennemstrømningsarealet ved en given vandspejlskote er lige så stort, som det areal, der er beskrevet ved den teoretiske bundkote, bredde, fald og anlæg.

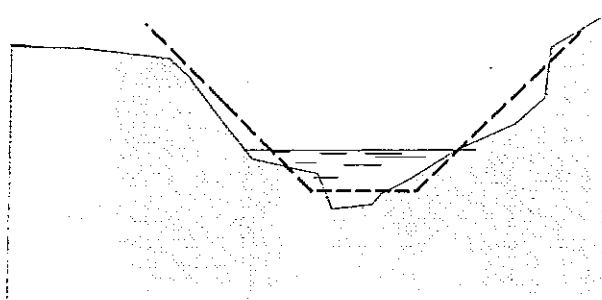

Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert tredje år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. På strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejring foretages kontrollen hvert år.

Der foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver højere vandstand, end den ville have været ved de i afsnit 3.2 angivne dimensioner.

### 3.1. Stationering m.m..

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Der er placeret bolte på broer og overkørsler.

Boltenes placering og koter er angivet i nedenstående skema:

| Stationering | Beliggenhed           | Kote bolt            |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 590          | Kohavevej             | 8.58                 |
| 974          | Ellesletten           | 8.96                 |
| 1490         | Krogholmgårdsvej      | 9.07                 |
| 1508         | Krogholmgårdsvej      | 8.93                 |
| 1672         | Gøngehusvej           | 7.51                 |
| 1693         | Gøngehusvej           | 7.46                 |
| 2312         | Caroline Mathilde Sti | 5.69                 |
| 2323         | Caroline Mathilde Sti | 5.67                 |
| 2759         | Maglemostesti         | 3.21                 |
| 3388         | Gøngehusvej           | 2.65                 |
| 3404         | Gøngehusvej           | 2.53                 |
| 3988         | Kystbanen             | 2.52 2.85            |
| 4012         | Kystbanen             | 2.17                 |
| 4150         | Olesti                | 2.55                 |
| 4404         | Hotelsti              | <del>1.74</del> 4.26 |
| 4497         | Trørødvej             | 3.24 3.46            |
| 4513         | Trørødvej             | 3.46 3.24            |
| 4691         | Strandvejen           | 1.78                 |
| 4710         | Strandvejen           | 0.93                 |

1.48

### 3.2. Dimensioner.

Vandføringsevnen eller gennemstrømningsarealet beskrives ved følgende teoretiske dimensioner.

| Station   | Opstrøms/<br>nedstrøms<br>bundkoter<br>meter | Fald<br>o/oo | Bund-<br>bredde<br>meter | Anlæg |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| 0-590     | 8.80/7.60                                    | 2.0          | 0.8                      | 1     |
| 590-765   | 7.55/7.09                                    | 2.6          | Rørlagt<br>Ø60           | -     |
| 765-974   | 7.09/7.05                                    | 0.2          | Rørlagt<br>Ø100          | --    |
| 974-1490  | 7.05/6.10                                    | 1.8          | 1.2                      | 1     |
| 1508-1672 | 6.10/5.86                                    | 1.5          | 1.2                      | 1     |
| 1693-2312 | 5.78/4.16                                    | 2.6          | 1.2                      | 1     |
| 2323-2419 | 4.13/4.02                                    | 1.1          | 1.6                      | 1     |
| 2423-2759 | 4.02/2.02                                    | 6.0          | 1.6                      | 1     |
| 2763-3388 | 2.02/1.22                                    | 1.3          | 1.6                      | 1     |
| 3404-3707 | 1.22/1.00                                    | 0.7          | 1.6                      | 1     |
| 3714-3988 | 1.00/0.95                                    | 0.2          | 1.6                      | 1     |
| 4012-4150 | 0.95/0.72                                    | 1.7          | 2.0                      | 1     |
| 4152-4497 | 0.72/0.70                                    | 0.1          | 2.0                      | 1     |
| 4513-4691 | 0.70/0.05                                    | 3.7          | 2.0                      | 1     |
| 4710-4781 | 0.05/0.00                                    | 0.7          | 2.0                      | 1     |

#### 4. REGISTRERINGER.

##### 4.1. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

| Beliggenhed<br>(station) | Bundkoter<br>ved ind-<br>og udløb | Rørdiame-<br>ter/<br>gennem-<br>løbsbredde | Frihøjde | Ejerforhold | Bemærkninger                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|
| m                        | m                                 | cm                                         | cm       |             |                                          |
| 0                        | 8.80                              | Ø50                                        | -        | Kommunen    | Offentlig sti nr 31 (Kratmosestien)      |
| 1178                     | 6.55                              | -                                          | 65       | Kommunen    | Trængangbro                              |
| 1490-1508                | 6.10                              | Ø220                                       | -        | Kommunen    | Krogholmgårdsvej                         |
| 1672-1693                | 5.86/5.78                         | 205                                        | 90       | Kommunen    | Gøngehusvej                              |
| 2312-2323                | 4.16/4.13                         | Ø165                                       | -        | Privat      | Caroline Mathilde Sti                    |
| 2419-2423                | 4.02                              | Ø140                                       | -        | Privat      | Markvej - matr. nr 40/2 ig Trørød        |
| 2759-2763                | 2.02                              | 400                                        | 130      | Kommunen    | Offentlig sti nr 51 (Maglemosestien)     |
| 3388-3404                | 1.22                              | 250                                        | 65       | Kommunen    | Gøngehusvej                              |
| 3707-3714                | 1.00                              | To rør á Ø80                               | -        | Kommunen    | Vej til Vedbæk renseanlæg                |
| 3870                     | 0.97                              | -                                          | 113      | Kommunen    | Trængangbro                              |
| 3913                     | 0.96                              | -                                          | 80       | Kommunen    | Trængangbro                              |
| 3977                     | 0.95                              | -                                          | 100      | Kommunen    | Offentlig sti nr 17 (Grisestien)         |
| 3988-4012                | 0.95                              | 250                                        | 225      | DSB         | Kystbanen                                |
| 4028                     | 0.90                              | -                                          | 95       | Kommunen    | Offentlig sti nr 51 (Vedbæk jernbanesti) |
| 4101                     | 0.79                              | -                                          | 90       | Privat      | Trængangbro matr nr 7az/7 aq Vedbæk      |

| Beliggenhed<br>(station) | Bundkoter<br>ved ind-<br>og udløb | Rørdiame-<br>ter/<br>gennem-<br>løbsbredde | Frihøjde | Ejerforhold       | Bemærkninger                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------|
| m                        | m                                 | cm                                         | cm       |                   |                                          |
| 4150-4152                | 0.72                              | To rør á<br>Ø90                            | -        | Kommunen          | Offentlig sti nr<br>27 (Olesti)          |
| 4330                     | 0.71                              | 300                                        | 68       | Kommunen          | Betongangbro                             |
| 4350                     | 0.71                              | 300                                        | 68       | Kommunen          | Betongangbro                             |
| 4404                     | 0.71                              | -                                          | 94       | Kommunen          | Offentlig sti nr<br>15 (Hotelsti)        |
| 4497-4513                | 0.70                              | 280                                        | 155      | Kommunen          | Trørødvej                                |
| 4515                     | 0.67                              | -                                          | 169      | Privat            | Betongangbro<br>matr nr 3 g/3 r<br>Enrum |
| 4577                     | 0.57                              | 510                                        | 139      | Privat            | Privat fællesvej<br>nr 381               |
| 4627                     | 0.45                              | 370                                        | 130      | Privat            | Betongangbro<br>1a Enrum                 |
| 4691-4710                | 0.05                              | To rør á<br>Ø100                           | -        | Københavns<br>Amt | Strandvejen                              |
| 4713                     | 0.05                              | -                                          | 85       | Kommunen          | Trægangbro                               |

#### 4.2 Rørledninger m.m..

Vandløbet er rørlagt fra station 590 (Kohavevej) til station 974.

Vandløbet er beklædt med SF-sten fra station 974 til station 1672 (Gøngehusvej).

På strækningen fra station 4440 til station 4626 er vandløbet beklædt med stenglacis med lodrette sider.

#### 4.3. Øvrige bygværker.

| Station | Funktion                       | E j e r          |
|---------|--------------------------------|------------------|
| 3385    | Sandfang                       | Søllerød Kommune |
| 3408    | Sandfang                       | Søllerød Kommune |
| 3718    | Sandfang                       | Søllerød Kommune |
| 3911    | Skinne til vandføringsmålinger | Søllerød Kommune |

#### 4.4. Kabler og ledninger.

Følgende ledninger er ført under Maglemoserenden:

| Station | Funktion   | Ejer |
|---------|------------|------|
| 2757    | gasledning | HNG  |

#### 4.5. Placering af dræn- og spildevandsudløb.

Ved opmålingen er alle synlige udløb registreret, og placeringen fremgår af længdeprofilerne i bilag 2.

Større tilløb:

| Beliggenhed<br>(station)<br>m | Vandløbs-<br>side | Rørdimen-<br>sion<br>cm | Bemærkninger               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 608                           | venstre           | Ø50                     | Overløbsledning            |
| 756                           | højre             | Ø40                     | Overløbsledning            |
| 966                           | venstre           | Ø130                    | Vejdamsrenden              |
| 966                           | venstre           | Ø30                     | Dræn                       |
| 1190-1220                     | højre             | åbent                   | Overløb fra bassin         |
| 1700                          | højre             | Ø50                     | Overløbsledning            |
| 2729                          | højre             | åbent                   | Tilløb fra overløbsbygværk |
| 3958                          | venstre           | Ø90                     | Overløbsledning            |

#### 4.6. Bundforhold.

Bundforholdene i Maglemoserenden varierer som følge af det skiftende fald. På strækninger med ringe fald består bunden af finkornet organisk materiale og sand. På strækninger med bedre faldforhold består bundmaterialet af grus og småsten.

Fra station 974 til station 1672 er vandløbet beklædt med SF-sten.

Materialetransporten i vandløbet er betydelig, hvilket især skyldes tilledning af spildevand og overfladevand fra befæstede arealer.

Størstedelen af Maglemoserenden fremstår som reguleret og udrettet. Tidligere tiders vedligeholdelse har medført, at vandløbsbunden er uden større fysisk variation, men som en følge af omlægningen af vandløbsvedligeholdelsen siden 1979 er der dog kommet større variation.

## 5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.

1. Maglemoserenden administreres af Søllerød kommune.
2. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres og således, at de fastsatte mål i recipient-kvalitetsplanen tilgodeses.
3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler Kommunalbestyrelsen. Dette gælder dog ikke hel eller delvis omlægning af rørlagte strækninger. Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til afsnit 8.
4. Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk søges forbedret.

Vedligeholdelse af øvrige bygværker – broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. – påhviler de respektive ejere eller brugere, jfr. punkt 1.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på Kommunens foranstaltning og på ejerens bekostning.

## 6. BESTEMMELSER OM SEJLADS.

Den almindelige ret til sejlads med småfartøjer gælder ikke for Maglemoserenden.

## 7. BREDEJERFORHOLD.

1. På 2.00 meter brede banketter langs vandløbets øverste kant må der i landzone ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, anbringes hegn eller opføres bygværker.
2. Ejere og brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbet, må i øvrigt tåle udførelse af de fornødne vedligeholdelsesarbejder, herunder transporten langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 5 meter bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse anbringes nærmere end 5 meter fra vandløbets øverste kant, og for rørlagte strækninger nærmere end 3 meter fra rørledningernes midte.

3. Arealer, der grænser op til vandløbet, må ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der sættes forsvarligt hegn langs med, og mindst 2.00 meter fra øverste vandløbskant.

Sådanne hegn kan tilsynet kræve fjernet med 1 uges varsel, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jvf. vandforsyningslovens bestemmelser.

4. Ingen må hindre vandets frie løb, bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden forandres, jævnfør vandløbslovens bestemmelser.
5. Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse.
6. Foranstaltninger med anlæg, der medfører, at tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven, må ikke foretages uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.
7. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der medfører aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 27.
8. Maglemoserenden er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Der må således ikke foretages ændringer af vandløbets tilstand uden tilladelse fra Københavns Amt.
9. Nye tilløb og tilløb der reguleres kan kræves forsynet med en indtil 5 m bred overkørsel ved udløbene til brug for tilsynet og til transport af materiel og maskiner, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af drænledninger med pumpestationer og andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den i regulativet fastsatte bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 1.25 m under terræn, dog minimum 20 cm over den bundkote, som er angivet i afsnit 3.2.

10. Kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandløb, vandløbsbanket, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan Kommunalbestyrelsen meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Kommunalbestyrelsen foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.

11. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige begivenheder, kan Kommunalbestyrelsen foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens §55.

12. Skyggegivende træer og buske på vandløbets 2 m banket skal i videst mulig omfang søges bevaret. Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbets syd- og vestsider.

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer eller besværliggør markarbejdet.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, når dette er foreneligt med recipientkvalitetsmålsætningen, tillade mere omfattende fældning og beskæring af beplantningen langs vandløbet.

Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding.

Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning på 2 m banketten, for at øge beskygningen af vandløbet. Udgiften hertil og vedligeholdelsen påhviler vandløbsmyndigheden.

13. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

## 8. VEDLIGEHOLDELSE.

Vedligeholdelse skal udføres så skånsomt som muligt. Grødeskæring, skæring af bredvegetation og oprensning af bundmateriale må kun foretages i strengt nødvendigt omfang.

### 8.1 Grødeskæring.

I vandløbet grødeskæres mindst tre gange om året inden for perioderne:


|               |               |
|---------------|---------------|
| 01. juni      | – 15. juli    |
| 16. juli      | – 31. august  |
| 01. september | – 15. oktober |

Undtaget herfra er strækningerne st. 0-590, 1693-2600, 3714-4150 og 4450-4781, hvor der grødeskæres én gang årligt i perioden 1. september - 15. oktober.

På strækningen st. 4150-4450 grødeskæres to gange årligt 16. juli-31. august og 01. september - 15. oktober.

Hvis vandløbsmyndigheden skønner det nødvendigt, kan ekstraordinær grødeskæring foretages.

Grøden fjernes som hovedregel aldrig helt, men kun i en slynget strømrende. Vandløbets naturlige strømrende kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil (se nedenstående figur). Grøden i strømrenden skæres så vidt muligt i bund. Derimod efterlades den grøde, der vokser uden for strømrenden.

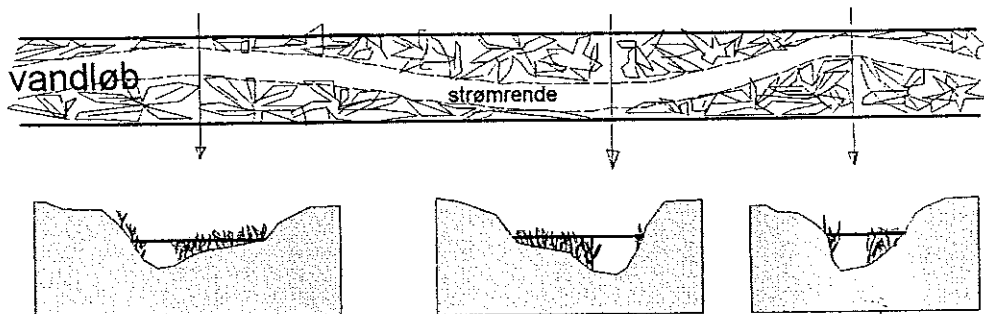

Der efterlades herved så meget grøde i vandløbet, at der opretholdes en rimelig vanddybde af hensyn til vandløbsfaunaen.

På nedenstående skema ses de ved grødeskæringen anvendte strømrendebredder:

| Station   | Bundbredde | Strømrende |
|-----------|------------|------------|
| m         | m          | m          |
| 0-590     | 0.8        | 0.5        |
| 974-2312  | 1.2        | 0.8        |
| 2323-3988 | 1.6        | 1.0        |
| 4012-4781 | 2.0        | 1.5        |

Grøden skæres manuelt, enten med le eller med motoriserede håndredskaber, dog kan nyudviklet miljøvenligt materiel tillige benyttes til vedligeholdelsesarbejdet.

## 8.2 Bundoprensning.

Oprensningen foretages ud fra kravene til vandløbets bundkote og tværsnitsareal som beskrevet i kap. 3. Når det er konstateret, at tværsnitsarealet er for lille, foretages oprensning i førstkommande 1. august - 1. november.

Bundoprensningen må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke fjernes. Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, med mindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.

Ved oprensning af en større mængde aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine, dog under hensyntagen til de ovennævnte forhold.

Bundoprensningen udføres under hensyntagen til princippet om grødeskæring i strømrrender.

Underskårne brinker må ikke beskadiges.

Huller i vandløbsbunden må ikke jævnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Oprrensningen udføres således, at vandløbet kan gøres dybere end fastsat i regulativet, dog ikke mere end 30 cm.

En ny oprrensning iværksættes ikke før aflejringer når over den teoretiske bundkote i hele vandløbets bredde.

### 8.3 Bredvegetation.

Som hovedregel slås vandløbskanter og banket ikke. I de tilfælde, hvor slåning foretages, vil den fortrinsvis blive udført efter den 15. september.

De tilfælde, hvor slåning i øvrigt kan blive nødvendig er:

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, såsom bundrensning, kantsikring og udbedring af bygværker, samt sikring af vedligeholdelsesmandskabets færdsel.
- Hvor kantvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb, således at den fastlagte vandføringsevne ikke kan opretholdes.
- Ved bekæmpelse af uønsket vegetation, f. eks. arter som rød hestehov og bjørneklo.
- Ved beplantninger, hvor plejeforanstaltninger er nødvendige.

På steder, hvor vandløbet har tilbøjelighed til at foretage borterodering af brinkerne, og hvor dette samtidig skønnes at være uhensigtsmæssigt for vandløbet, kan vandløbsmyndigheden lade foretage sikring af de truede brinker med sten, faskiner og lignende.

Vedligeholdelse og pleje af beplantningen foretages af vandløbsmyndigheden, i det omfang det skønnes nødvendigt.

Vedligeholdelsen skal navnlig sikre nyplantningers opvækst.

### 8.4 Vedligeholdelsesarbejdets tilrettelæggelse.

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet bør ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbet.

Afskåren grøde skal opsamles kontinuerligt, og lægges på den bagerste del af banketten. På strækninger hvor dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med strømmen, og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Såfremt man vælger at lade større mængder afskåren grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde transporteres bort fra vandløbets nærhed senest to døgn efter opsamling.

Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør etablering af grødeoptagningspladser eller yderligere sandfang, etableres disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Pladserne etableres normalt kun på vandløbets ene side, og nødvendige arealer hertil kan eksproprieres jfr. vandløbslovens kapitel 13.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets vedlige holdelse, skal brugerne af de tilstødende jorder fjerne mindst 5 m fra vandløbskanterne, eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj. Dette gælder dog ikke for grøde, der optages på indrettede grødeoptagningspladser, eller fyld, der optages fra indrettede sandfang.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes.

Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan Kommunalbestyrelsen efter 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Kommunalbestyrelsen.

## 9. TILSYN.

Tilsynet med Maglemoserenden udføres af Søllerød kommune.

Offentligt vandsyn afholdes 1 gang årligt, indenfor perioden ugerne 22 og 23.

Lodsejere og andre med interesse i vandløbet, som ønsker at deltage i det årlige vandsyn, kan træffe aftale herom med Søllerød kommune, Teknisk Forvaltning.

## 10. REVISION.

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse.

# 11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 11. februar 1997.

Indsigelser og bemærkninger til regulativforslaget er behandlet af Teknisk Udvalg. Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i regulativet.


Regulativet er herefter endeligt vedtaget.

Søllerød Kommune, Teknisk Udvalg.  
Den 4. marts 1997.



Vibeke Peschardt

Formand for Teknisk Udvalg



Carl Steen Berggreen

Teknisk Direktør

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse.

